




ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE ANEP SALTO
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA 50
LOCALIDAD: SARANDI DE ARAPEY
DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA
11/2022

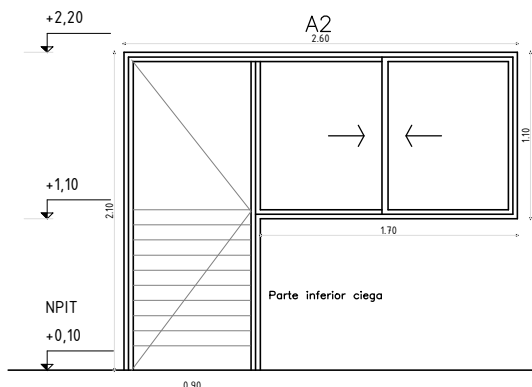

PUERTA BATIENE VENTANA CORREDIZA (SERIE PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA L5 A4

TIPO	A2	CANTIDAD	3	UBICACION	AULAS
------	----	----------	---	-----------	-------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : —

TAPAJUNTAS : —

P E R F I L E S	O C I M A R I O	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O	MOVIMIENTO	Ruedas A 1430, corrediza
		HOR.SUPERIOR	—		4 bisagras alas "bridge 2", puerta batiente	
		LATERALES	—		CIERRE	Cierre de inyección central c/mannija, corrediza
		DIVISOR HOR.	—			Cerradura con c/cil. llave tipo yale, puerta batiente
		DIVISOR VERT.	—		MANIOBRA	Tirador de embutir curvo pulido 192mm, corrediza
		PORTACONTR.	—			Manija supermaster con perno 110mm, puerta batiente
		CONTRAVIDRIO	—			
		ELEM.ARMADO	—ANCLAJE: GRAPAS DE AMURE A-4090			
		CONECTOR HOR.	—			PROTECCION
		CONECTOR VERT.	—			TAPONES A 3600 - A 3610 - A 3620
	P I O J A	HOR.INFERIOR	—			DISP. ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR.SUPERIOR	—			
		LATERALES	—		BURLETES	PARA VIDRIO A 0030
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —		PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO	—		TAPONES PUERTA A 3520	
		DIVISOR HOR.	—		DESAGÜES A 0100	
		DIVISOR VERT.	—			
		CONTRAVIDRIO	—		ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM.ARMADO	—			
		OTROS	—		A 7030	

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS ESPESOR: 4mm TIPO: TRANSPARENTE
COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujaron vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.