




CORTE C-C
ESCALA 1:25

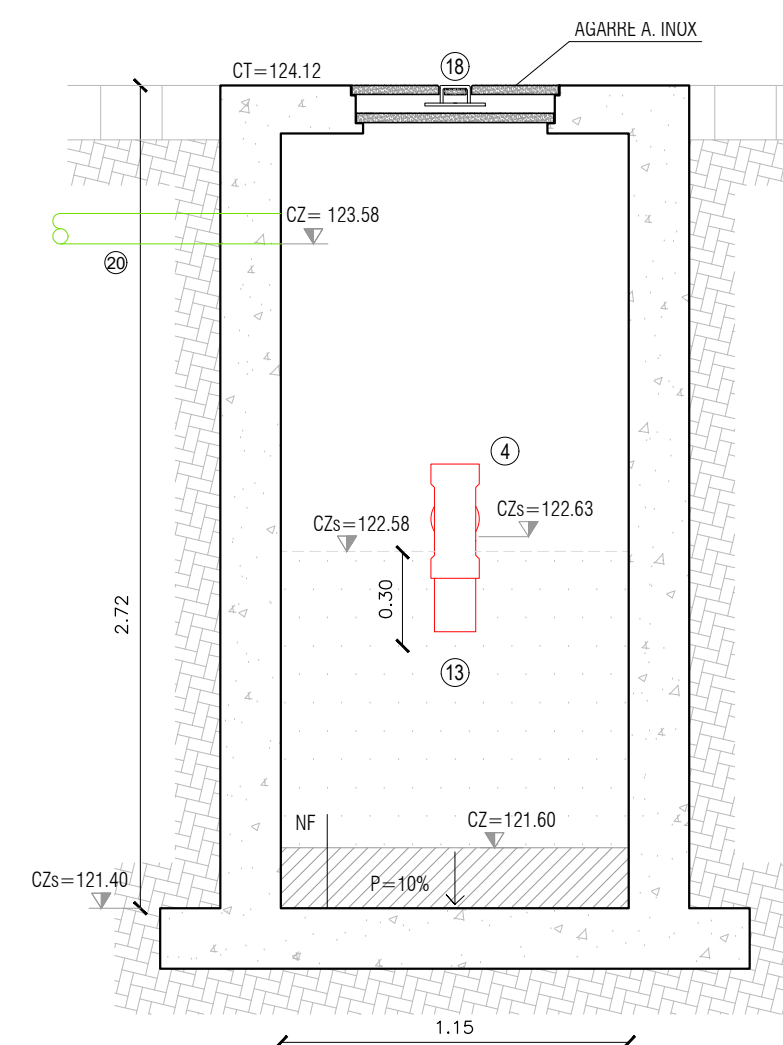

CORTE D-D
ESCALA 1:25

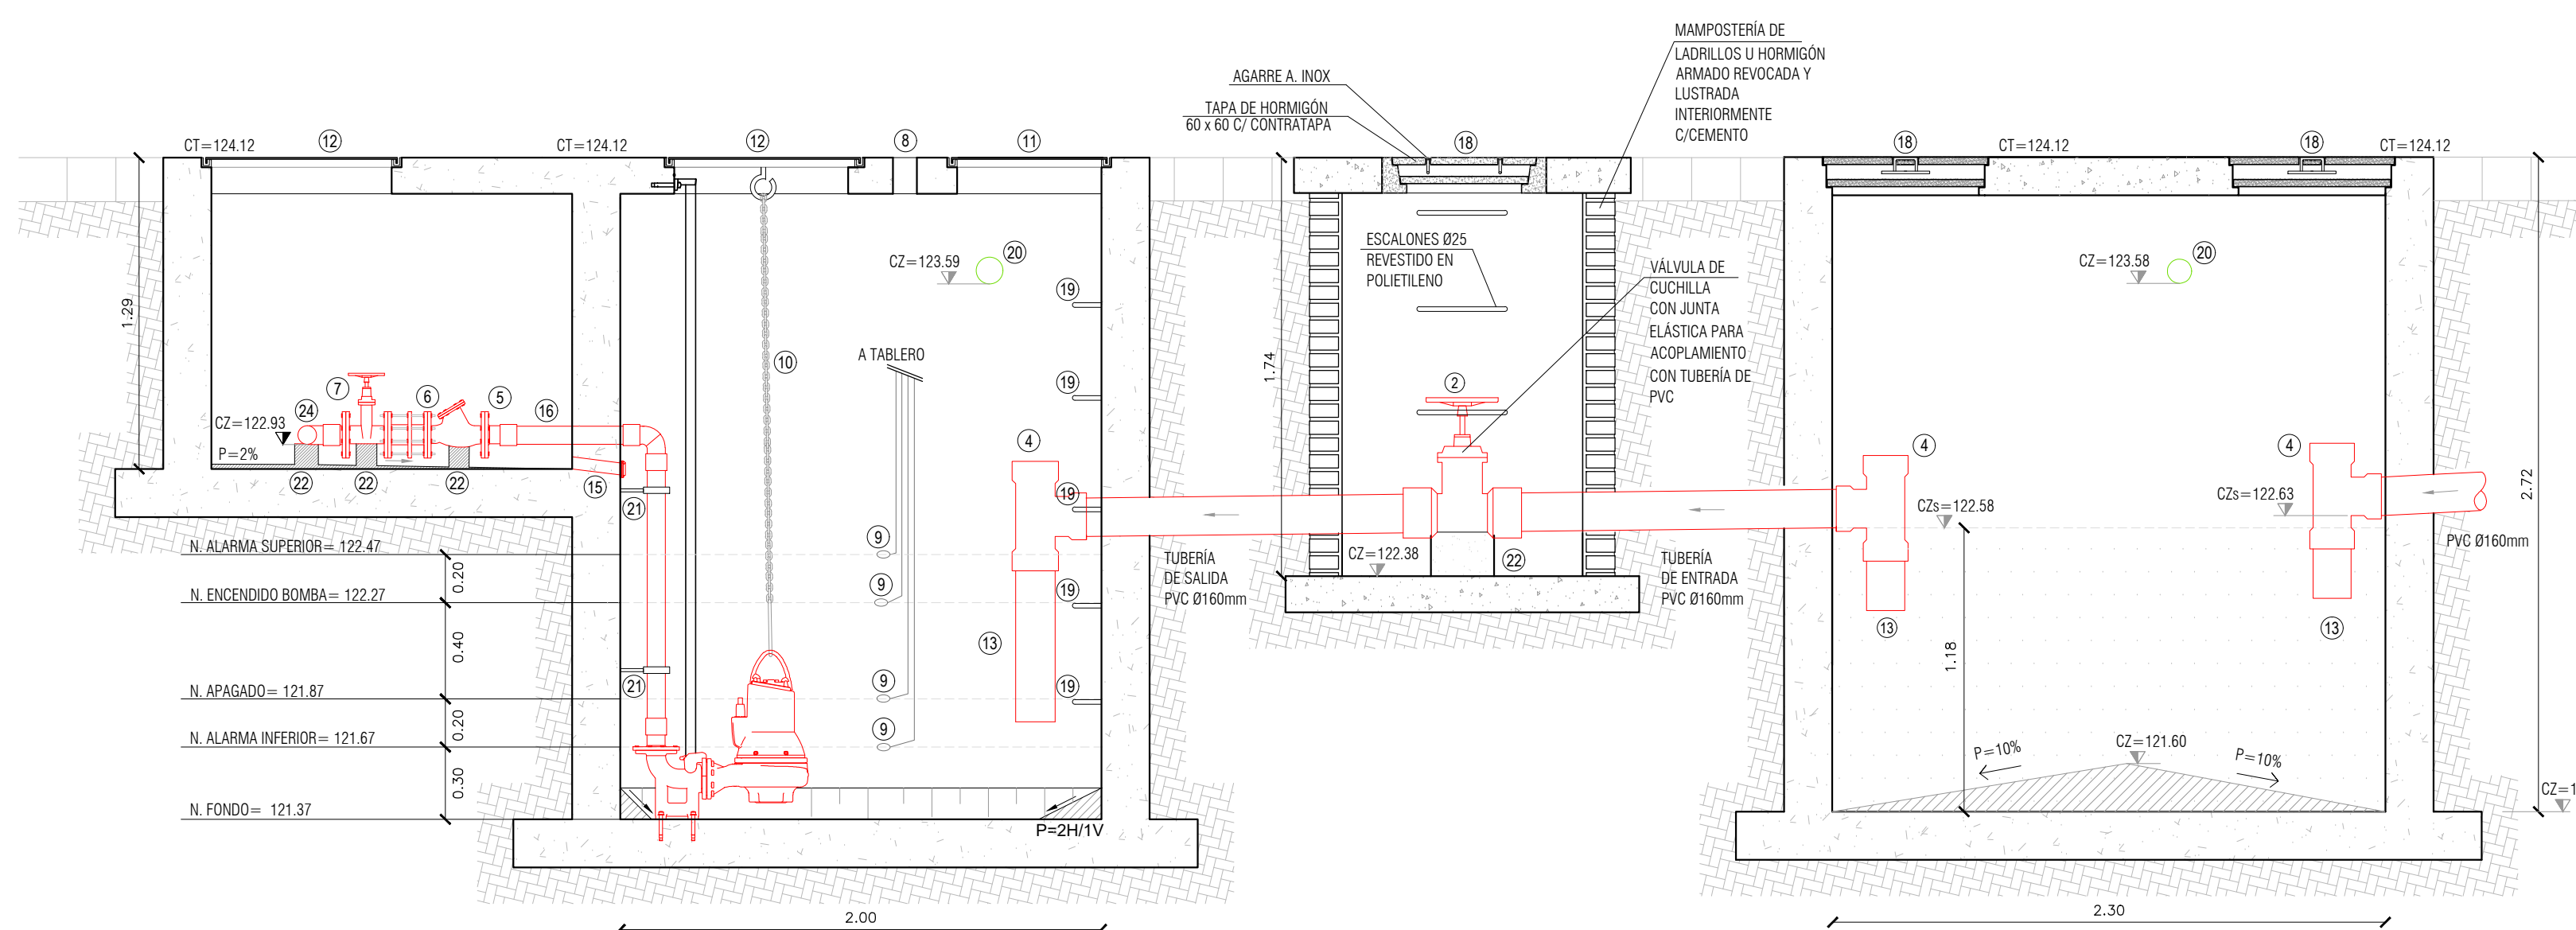

CORTE A-A
ESCALA 1:25

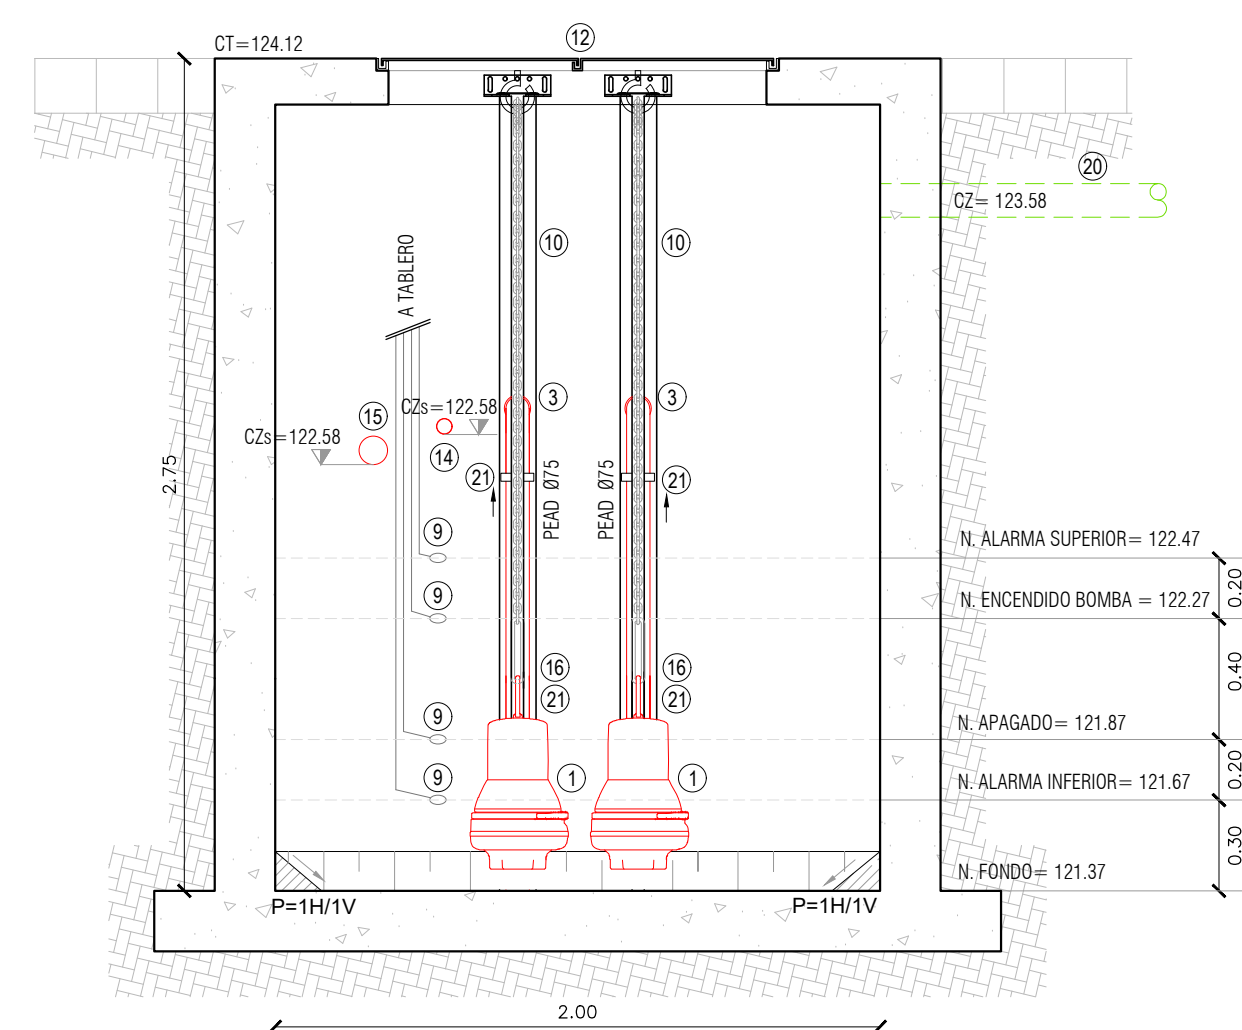

CORTE B-B
ESCALA 1:25

PLANO DE UBICACIÓN - ESCALA 1.5000



REFERENCIAS

- 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LÍQUIDO RESISTENTE CRUDO
- 2 SISTEMA DE BOMBEO=Q=4,35 l/s, H=13,77m, P=2,5 kW
- 3 VÁLVULA DE CUCHILLA CON JUNTA ELÁSTICA Ø160 (PVC)
- 4 CODO DEAD Ø75 mm TERMOFUSIÓN
- 5 TEE PVC Ø160
- 6 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA 2½"
- 7 JUNTA DE DESMONTAJE 2½"
- 8 LLAVE DE PASO A BRIDAS 2½"
- 9 PASE PARA ELÉCTRICA Y COMANDOS
- 10 SENSORES DE NIVEL
- 11 CADENA DE ACERO INOXIDABLE PARA 300kg
- 12 TAPA DE CHAPIA Ø160, BRIDA e=5/16" DE 0,60x0,60
- 13 TAPA DE CHAPA LABRADA e=5/16" DE 1,25x0,75
- 14 DESAGUE PVC Ø160
- 15 DESAGUE PEAD Ø50 mm DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN
- 16 DESAGUE PVC Ø50 mm CON VÁLVULA TIPO FLAP
- 17 TUBERÍA DE IMPULSIÓN PEAD Ø75 mm
- 18 REDUCCIÓN Ø75
- 19 TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 0,60x0,60x0,20
- 20 ESCALONES Ø25 REQUISITO DE POLIETILENO Ø25
- 21 VENTILACIÓN PVC Ø110
- 22 ABRAZADERA INOX AISI 304
- 23 MACIZO DE HORMIGÓN
- 24 BRIDA - ADAPTADOR DE PLATINA
- 25 TEE Ø75
- 26 LLAVE DE PASO A BRIDAS 1½"

NOTAS

-LAS UNIDADES ESTÁN EN METROS.
-LAS COTAS ESTÁN REFERIDAS AL CERO OFICIAL.

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

OBRA	LICEO EN CURTINA, TACUAREMBÓ CALLE JUAN ANTONIO LAVALLEJA Y CALLE HECTOR GUTIERREZ RUIZ	FECHA 03-2022 ESCALA 1:25
PLANO	PROYECTO DE SANEAMIENTO IMPULSIÓN Y POZO DE BOMBEO	LAMINA L31S04
	PLANTA Y CORTES	