



4X6+T6 DESDE G1

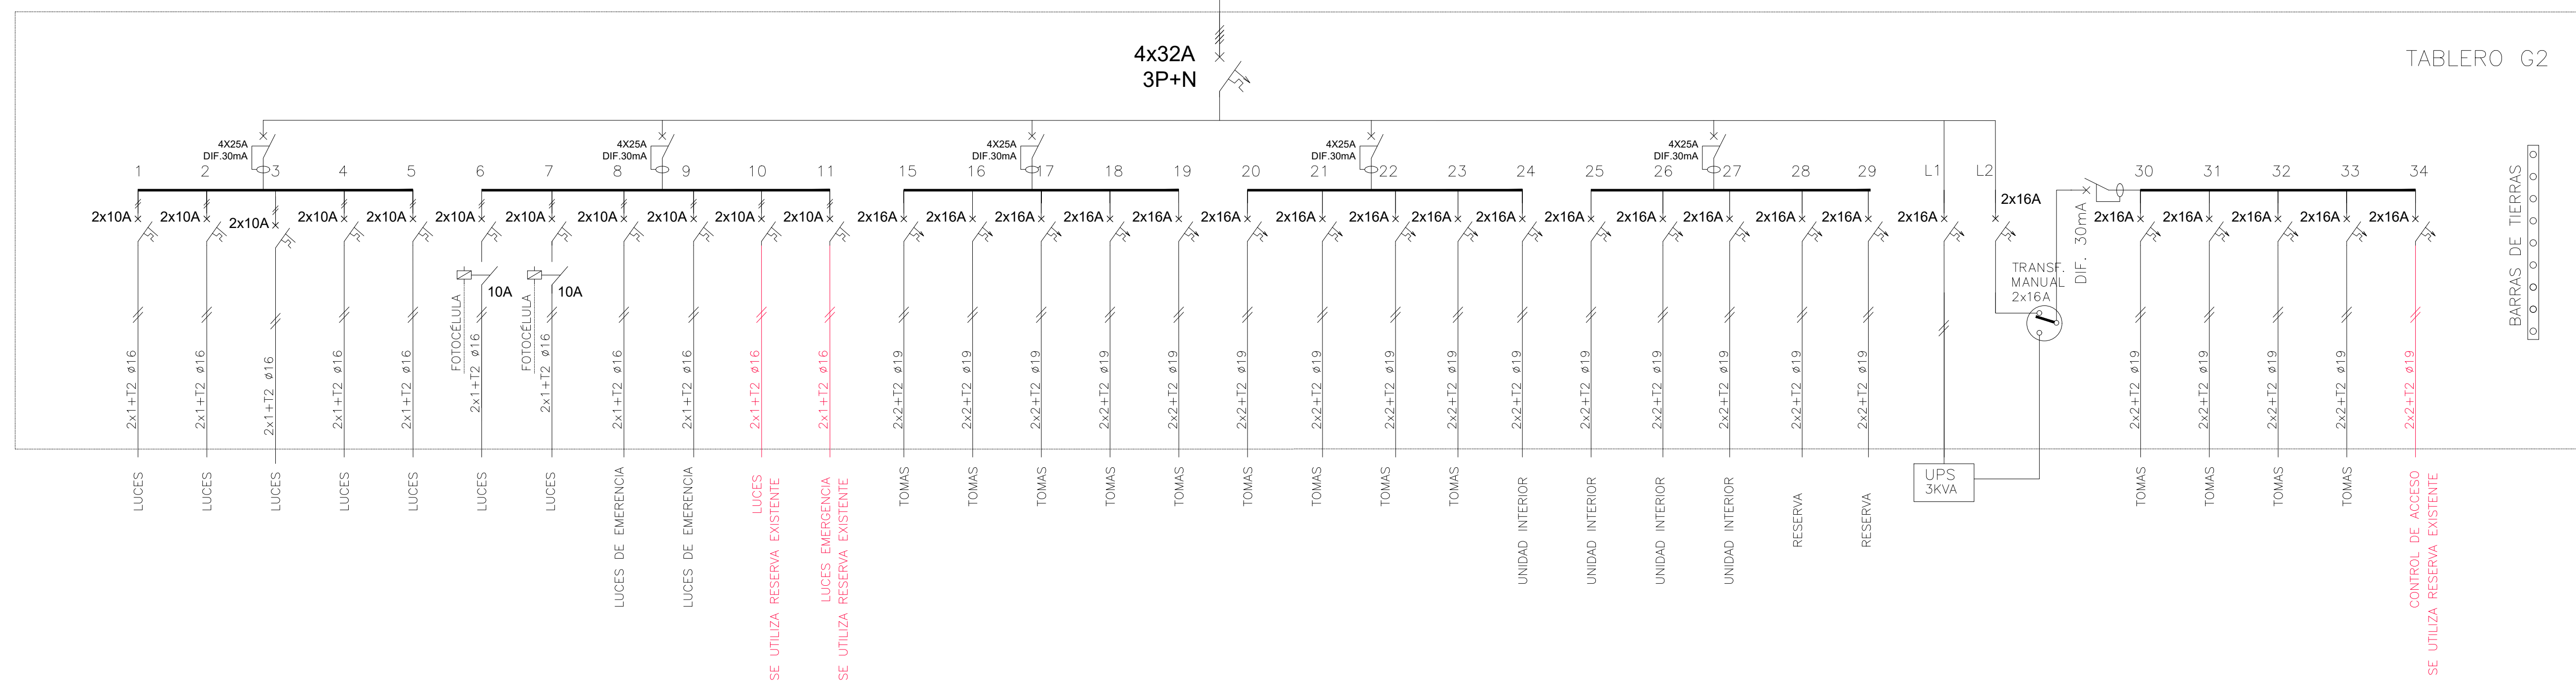

4X10+T10 DESDE G1

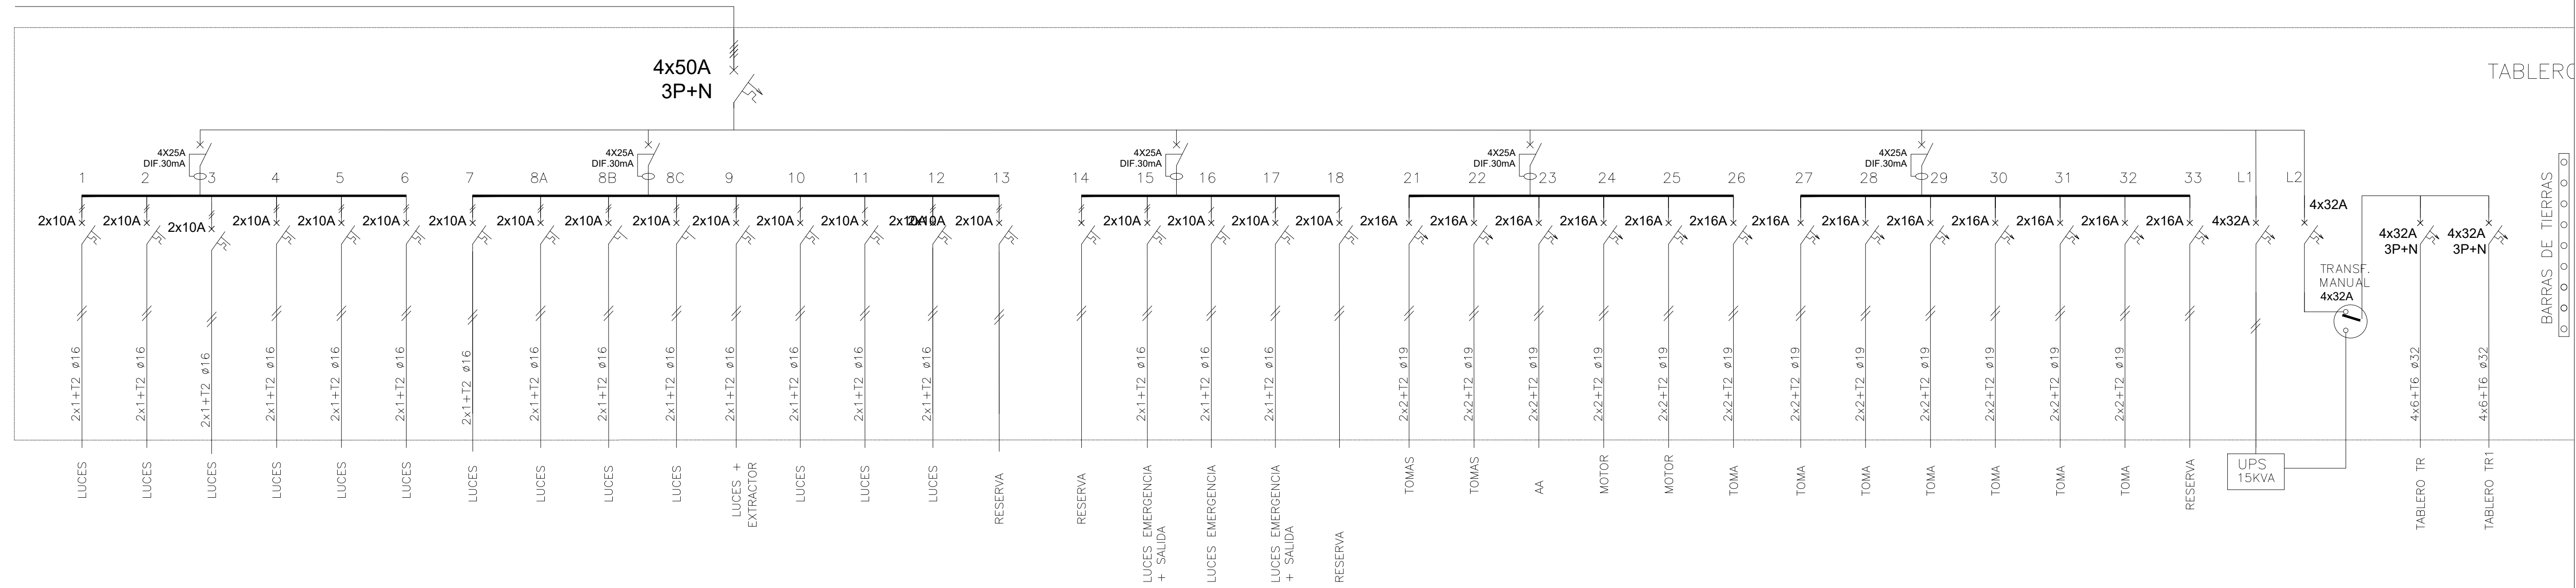

REFERENCIAS	
SIMBOLOGÍA IGT 20-48 (REVISIÓN 2019)	
UNIFILARES	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
	CONTACTOR
	DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES
	DOBLE LÍNEA FASE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
	BANCO DE CONDENSADORES PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
	DESCARGA A TIERRA

NOTA IMPORTANTE:

LOS TABLEROS G1 Y G2 SON EXISTENTES. EN ROJO SE EXPRESAN LAS DERIVACIONES NUEVAS Y LAS EXISTENTES QUE CAMBIAN EN ESOS DOS TABLEROS (CONDUCTOR, CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN TM).

EN COLOR NEGRO SE EXPRESAN LAS DERIVACIONES EXISTENTES EN LOS TABLEROS G1 Y G2 QUE NO CAMBIAN.

LOS TABLEROS G3, G4, AA, TR Y TR1, COMO TAMBIÉN LO ES LA UPS QUE ALIMENTA LOS TABLEROS TR Y TR1, SON NUEVOS.

			
Msc. Ing. Ind. Alejandro Rocha Batista Ing. Ind. Octavio Rocha Laurens Brandzen 1956 esc 605 - tel. 2400 5142 - Montevideo			
PROYECTO		Centro de Estudios Lic. y Tec. en Jazz y Música Creativa	
UBICACION		Calle Leandro Gómez Nº792 Mercedes - Soriano	
CONTENITE		Utec - Universidad Tecnológica Arq. Martín Acosta Jaurena	
ECONOMIA			
LABORADA		ELECTRICA UNIFILARES	
ESCALA	S/E	NEUZE	LABORADA
FECHA	JUL 2022	EL	14