


ol.

pavimento bitúmen.

NOTA: SE
A UBICAC
E MEDIC

Col.

neta)

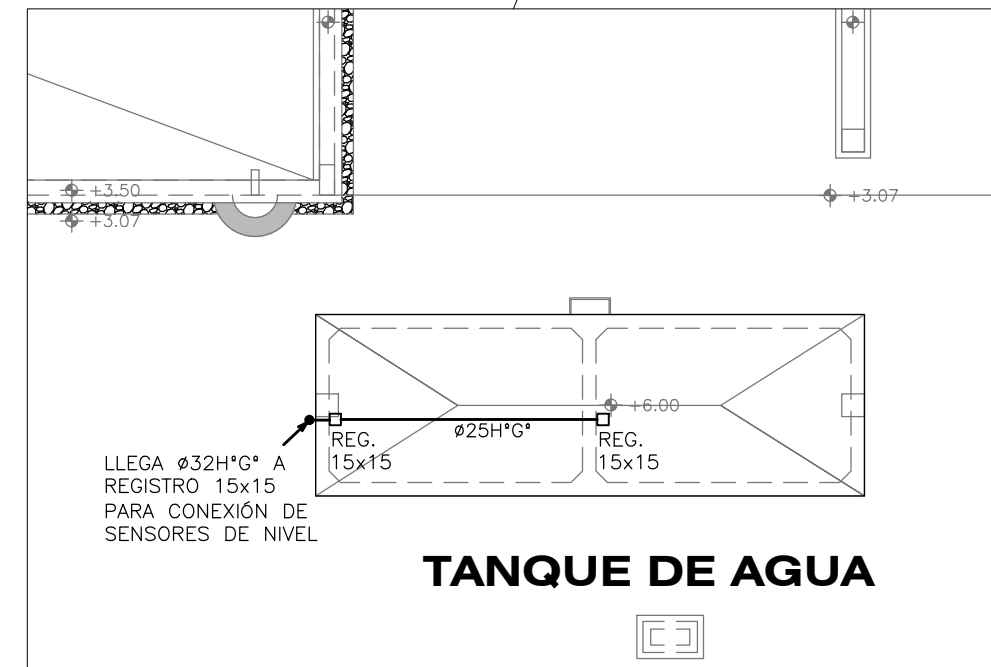

TANQUE DE AGUA

[illegible]

NOTAS

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LAS ALTURAS SE TOMARAN DESDE EL NPT A LA PARTE INFERIOR DE LA PUESTA.
- TODOS LOS CAROS APARENTES SERAN DE HIERRO GALVANIZADO MINIMO #25H30".
- TODOS LOS CAROS POR TABQUES SERAN EN MIN 8" PAC; RIGIDO.
- TODOS LOS CAROS DE PISO SERAN CON MIN 6" PAC; RIGIDO Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLASTICO.
- CUANDO SE UNEN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRAN LOS CAROS PARA ESQUIVAR MARGENES DE PUENTES, VENTANAS, ETC
- SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CANALIZACIONES.
- LAS CAMARAS DE PISO Y REGISTROS SE COMPARTEN PARA FUERZA, MOTRIZ E ILUMINACION. LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN ESTANCOS PISO Y INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN LOS PLANOS.
- TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DE CAMARAS DEBERAN NIVELARSE CON EL NIVEL DE PISO TERMINADO.

JOSÉ PEDRO PODESTÁ Ingeniero Industrial Eléctrico - EIALE Estudio de Ingeniería y Asesoramiento Luminia y Eléctrico		
PLANO	FUERZA MOTRIZ	
OBRA	CBT de BARROS BLANCOS- CANELONES	
UBICACION	Cno Lorenzo Ventura esq. Angel Caputti	
LOCALIDAD	DEPARTAMENTO DE ANGELES	
MODIFICACIONES	1. ESCALA	FECHA
	1/100	NOV 2022

EF-00

Miguel Gera 5748 - Montevideo 15350 - Uruguay Tel/Fax (598) 2626 8888
www.miguelgera.com.uy

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA

OBRA	CBT DE BARROS BLANCOS - CANELONES Cno. Lorenzo Ventura esq. Angel Caputti	FECHA 2022 ESCALA VARIAS
PLANO	ELECTRICA	LAMINA
	EF-DO FUERZA MOTRIZ	47E101

PRÉSTAMO BID
5337 / OC - UR

PROINFRA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

ANEP - CODICEN

SECTOR DISEÑO