


PLANIMETRÍA COTRAVI - SECTOR III

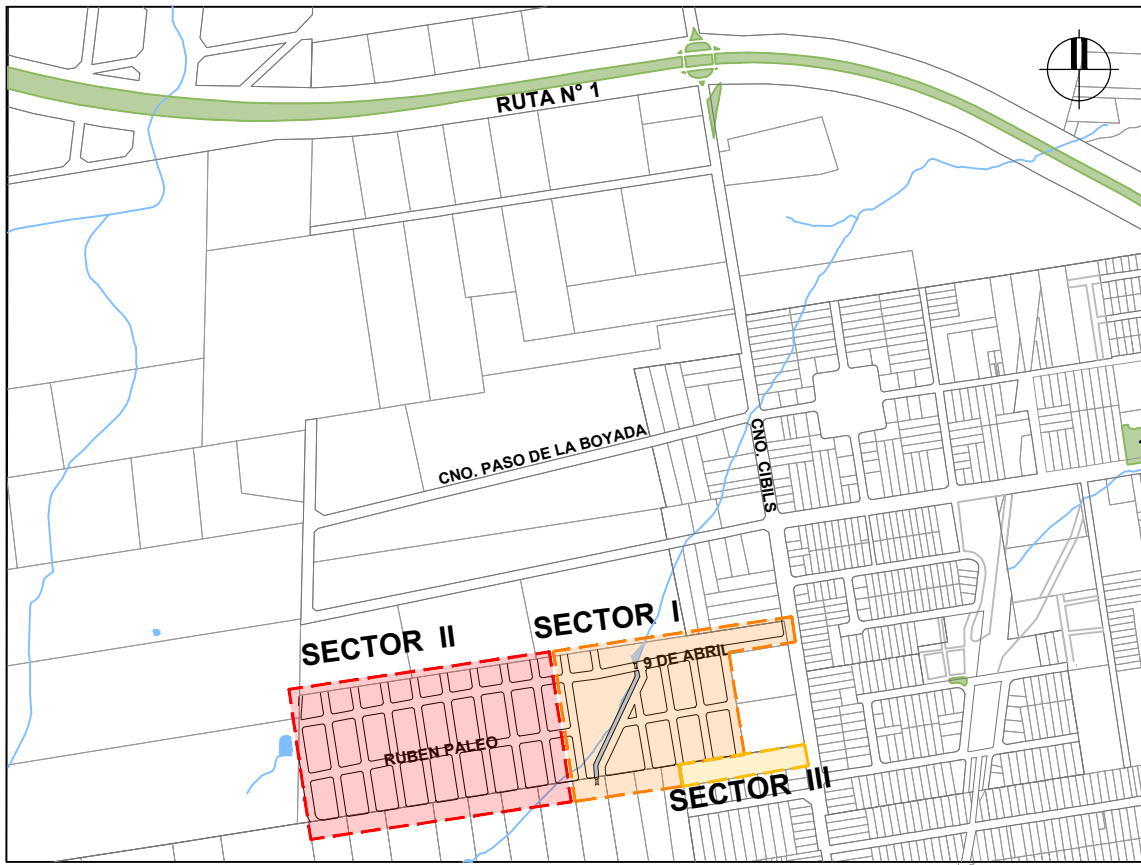

PLANTA DE UBICACIÓN

- NOTAS:**
- SISTEMA PLANIMÉTRICO DE COORDENADAS REFERIDO A UTM. RELEVAMIENTO DEL ING. AGRIM. GABRIEL SAGALERBA.
 - COTAS ALTIMÉTRICAS REFERIDAS AL CERO OFICIAL.
 - LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A DIMENSIONES INTERNAS. LAS PENDIENTES EN ‰, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.
 - LAS COORDENADAS INDICADAS SE REPLANTEAN A PARTIR DEL SISTEMA DE MOJONES PRESENTADOS EN LA LÁMINA F03.
 - CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ÉSTE EXISTA, EN CASO CONTRARIO SE REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.
 - LA TAPADA MÍNIMA SERÁ DE 90cm SI HAY TRÁNSITO VEHICULAR, MIENTRAS QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ DE 60cm, CUANDO NO SE CUMPLA CON DICHO MÍNIMO SE DEBERÁ EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN.
 - LOS REGISTROS SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO TIPO DE LA IM-SEPS N°7 PARA LAS CÁMARAS UBICADAS EN LA CALZADA Y SEGÚN EL PLANO TIPO DE LA IM-SEPS N°8 PARA CÁMARAS UBICADAS EN LA ACERA.
 - LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SE REALIZARÁN SEGÚN EL PLANO TIPO DE LA IM-SEPS N°12.
 - SE UTILIZARÁN TUBOS DE PVC (SERIE 20) HASTA 600 MM DE DIÁMETRO CON JUNTA ELÁSTICA.
 - EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS CATEOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LA NO AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
 - LA UBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS INDICADAS ES ORIENTATIVA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REALIZAR LOS CATEOS CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD Y UBICACIÓN PLANIMÉTRICA. NO SE REPRESENTAN ANTEL NI TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
 - LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS PLANOS.
 - LA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE LAS VIVIENDAS CONECTADAS AL COLECTOR 5, QUEDARÁ BLOQUEADA DESDE LAS RESPECTIVAS CÁMARAS N°1 HASTA QUE SE EJECUTE ETAPA 2.

REFERENCIAS	
SÍMBOLO	DENOMINACIÓN
	COLECTOR DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SECTOR I
	COLECTOR DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A SECTOR II
	COLECTOR DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A SECTOR III
	COLECTOR DE SANEAMIENTO PROVISORIO CORRESPONDIENTE A SECTOR III
	PENDIENTE - DIÁMETRO/SECCIÓN - LARGO
	CI - CÁMARA DE INSPECCIÓN
	CII - CÁMARA DE INSPECCIÓN CON SIFÓN
	CT - CÁMARA TERMINAL
	TC - TERMINAL DE COLECTOR
	COLECTOR PLUVIAL
	CÁMARA PLUVIAL
	CUNETAS PROYECTADAS
	CUNETAS EXISTENTES
	COTA DE ZAMPEADO
	CURVAS DE NIVEL
	LÍNEA DE IMPULSIÓN PEAD DN 250mm
	ALIVIO PROYECTADO PVC DN 400mm
	ESTACIÓN DE BOMBEO PROYECTADA
	COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE
	CÁMARA DE SANEAMIENTO EXISTENTE
	ALCANTARILLA PROYECTADA / CAPTACIÓN DE CUNETA

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Programa Mejoramiento de Barrios

Coejecutor:

Plano:

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA PLANIMETRÍA SECTOR III - ETAPA 1

Asentamiento: COTRAVI

Nº Plano: S01-1

Ubicación: MONTEVIDEO

Fecha: OCTUBRE 2022

Técnico: Ing. GABRIEL OLIVERA
Ing. LETICIA MALÁN

Coordinador: Arq. OCTAVIO BOMBACI

Firma:

Firma:

Equipo Técnico: IPRU - CSI

COPE-S01-S02-S03.dwg