


Ref: NOROCCUMTE-020-11 (554x-841-000)

T01


Esc. 1/10
CORTE

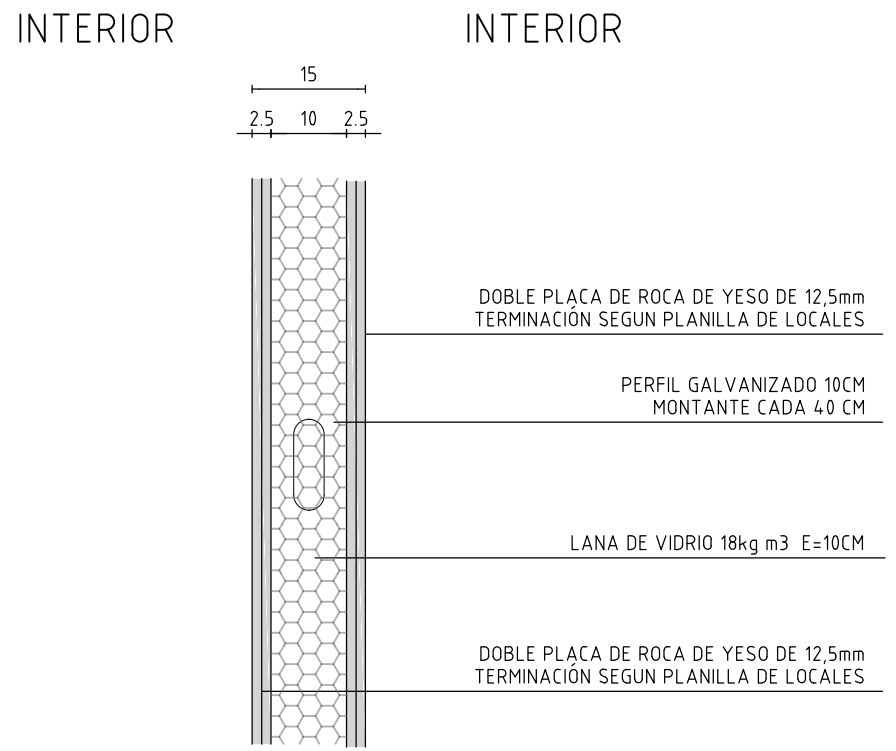

- × EN OFICINAS, AULAS Y LABORATORIOS SE REFORZARÁ EL TABIQUE DESDE +1.20 AL +2.40M SOBRE NPTI SUSTITUYENDO PRIMERA PLACA DE YESO POR CHAPÓN FENÓLICO 12MM
- × EN EL AULA POLIVALENTE DEL BLOQUE E, SE REFORZARÁ EL TABIQUE DESDE EL NPTI HASTA EL +2.40M SOBRE NPTI SUSTITUYENDO PRIMERA PLACA DE YESO POR CHAPÓN FENÓLICO 12MM
- × EN BOXES DEL BLOQUE D; D010, D011, D012 SE COLOCA TERMINACIÓN INSONORIZANTE DESDE NIVEL +1.20 AL +2.40M

T02


Esc. 1/10
CORTE

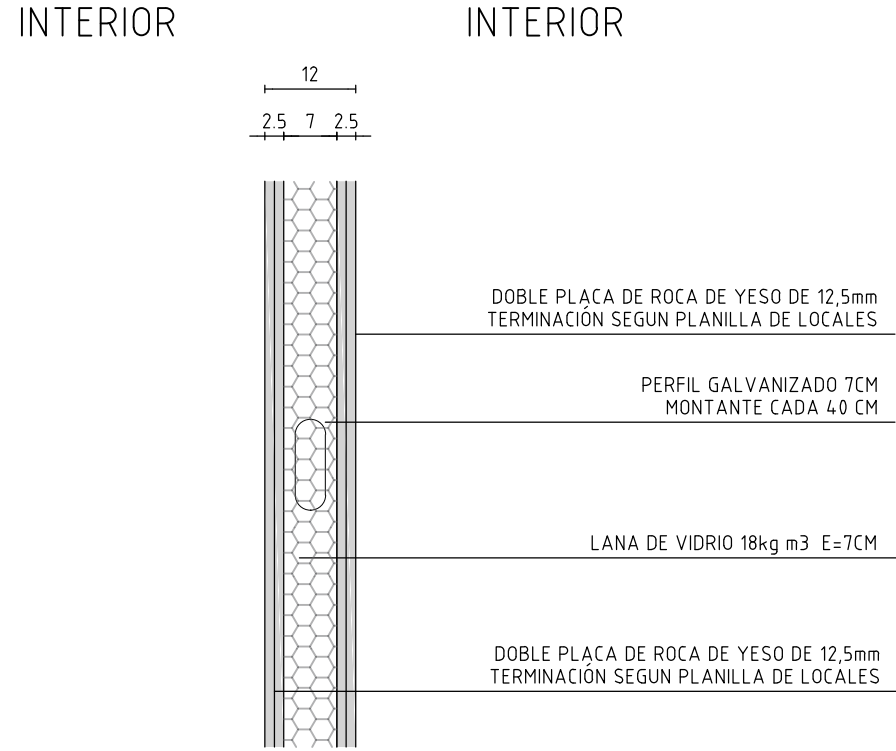

- × EN OFICINAS, AULAS Y LABORATORIOS SE REFORZARÁ EL TABIQUE DESDE +1.20 AL +2.40M SOBRE NPTI SUSTITUYENDO PRIMERA PLACA DE YESO POR CHAPÓN FENÓLICO 12MM
- × EN EL AULA POLIVALENTE DEL BLOQUE E, SE REFORZARÁ EL TABIQUE SUSTITUYENDO PRIMERA PLACA DE YESO POR CHAPÓN FENÓLICO 12MM


T03

Esc. 1/10
CORTE

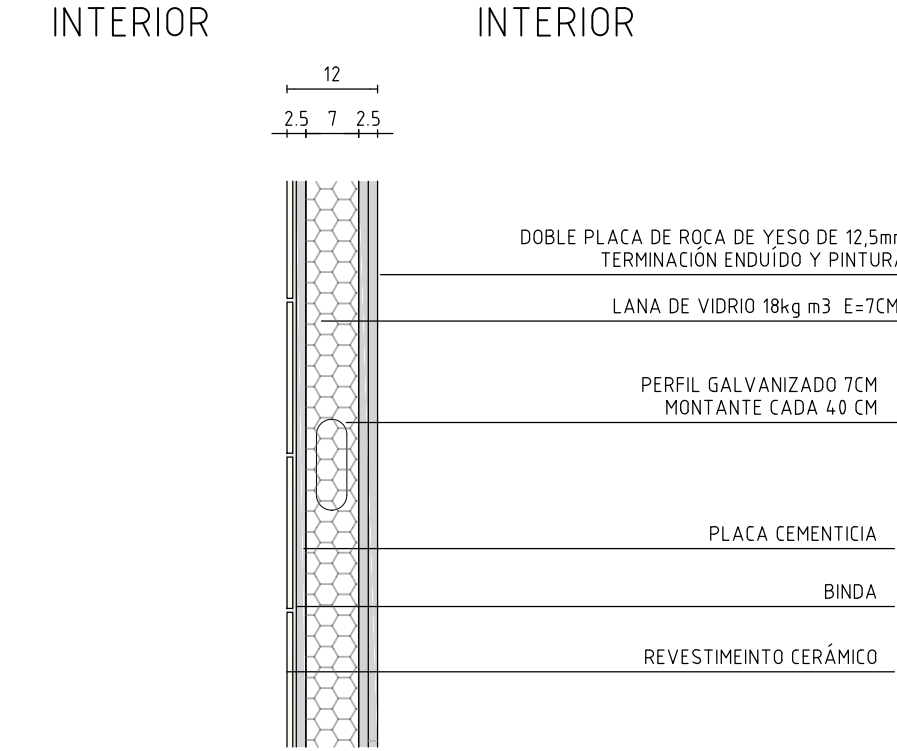


T04

Esc. 1/10
CORTE

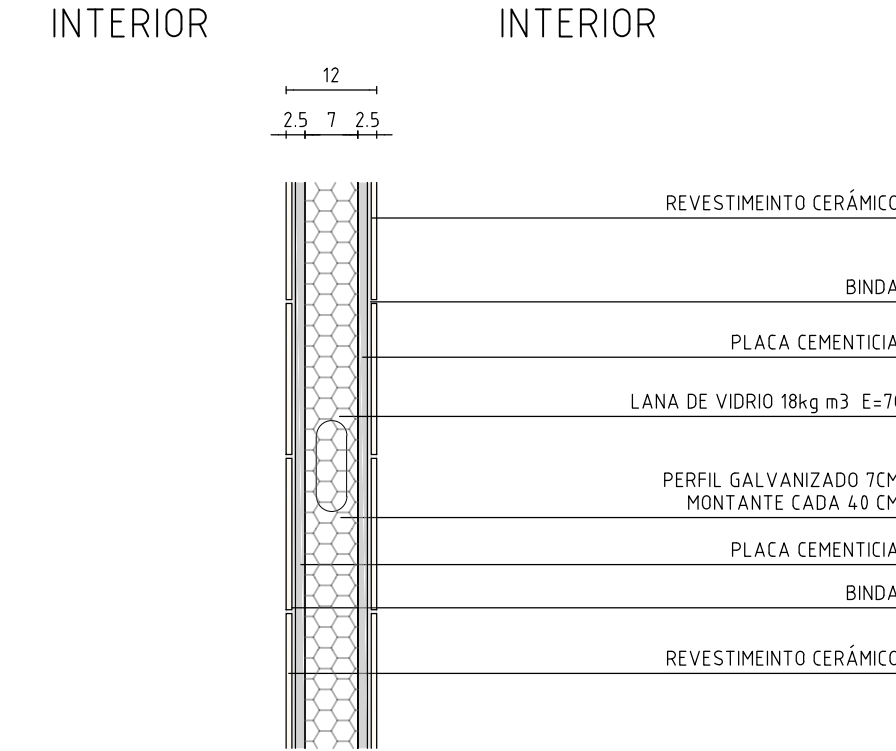


T05

Esc. 1/10
CORTE

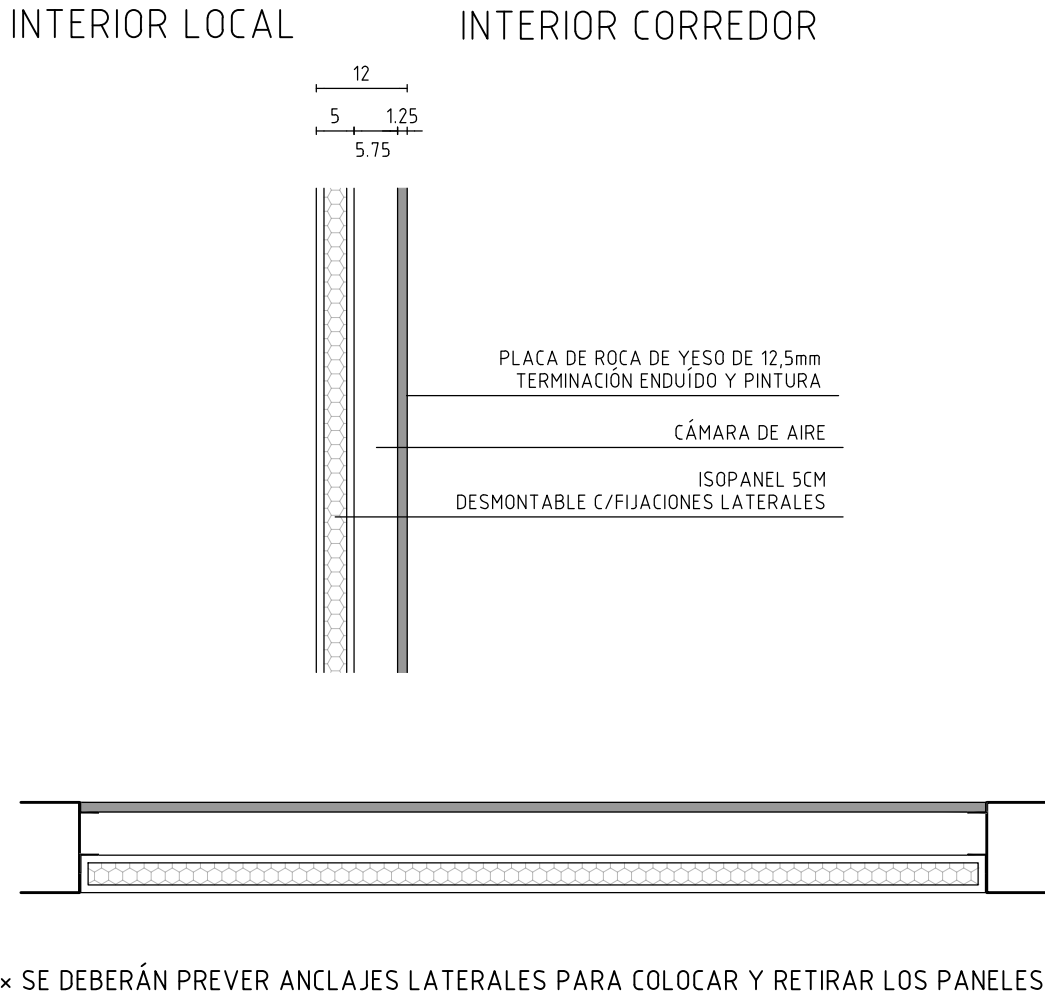


T06

Esc. 1/10
CORTE

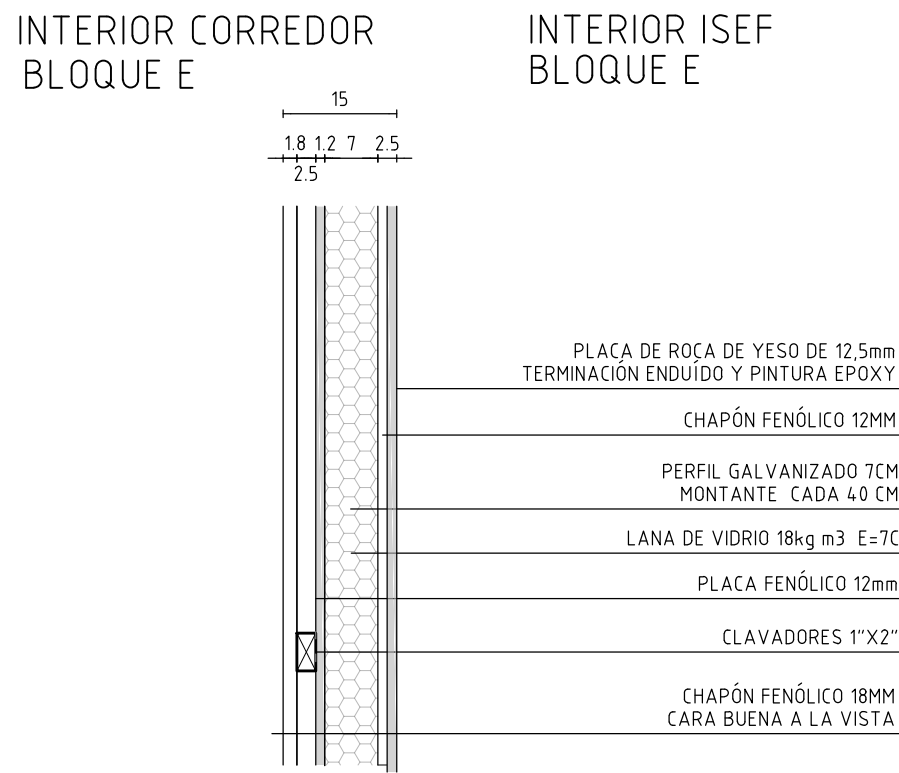


T06- VARIACIÓN

Esc. 1/10
CORTE

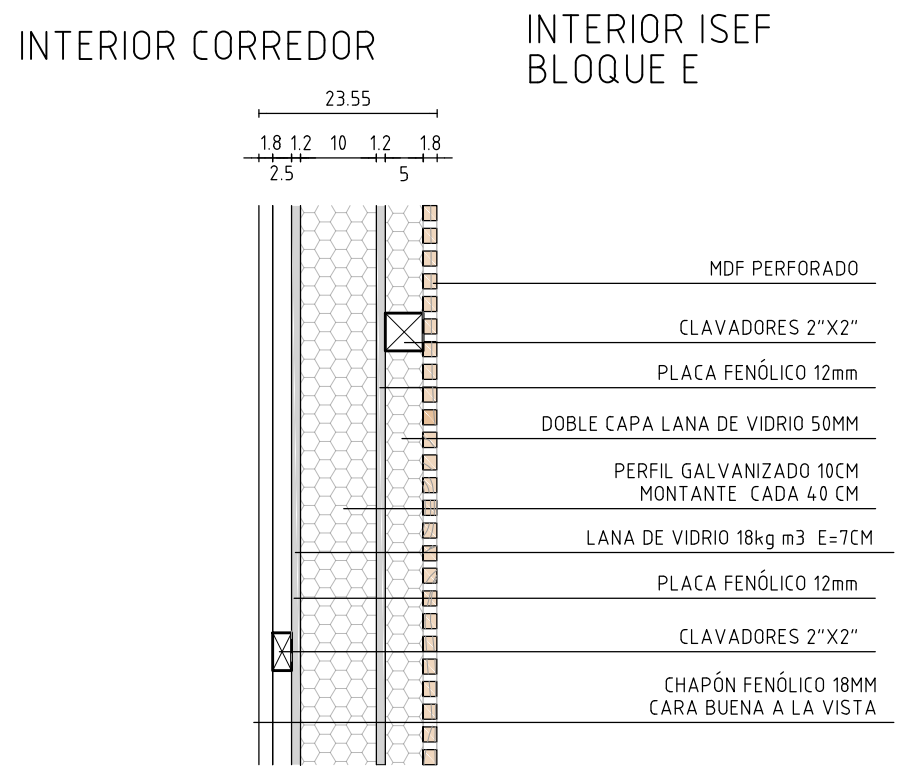


T07

Esc. 1/10
CORTE

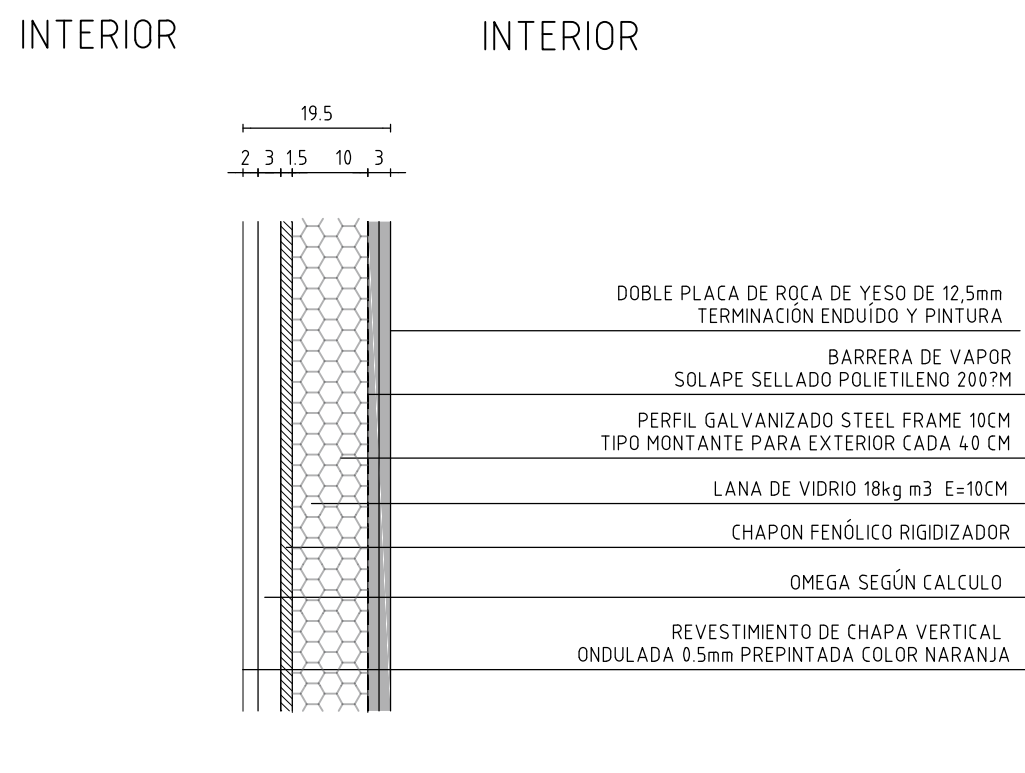


T08

Esc. 1/10
CORTE

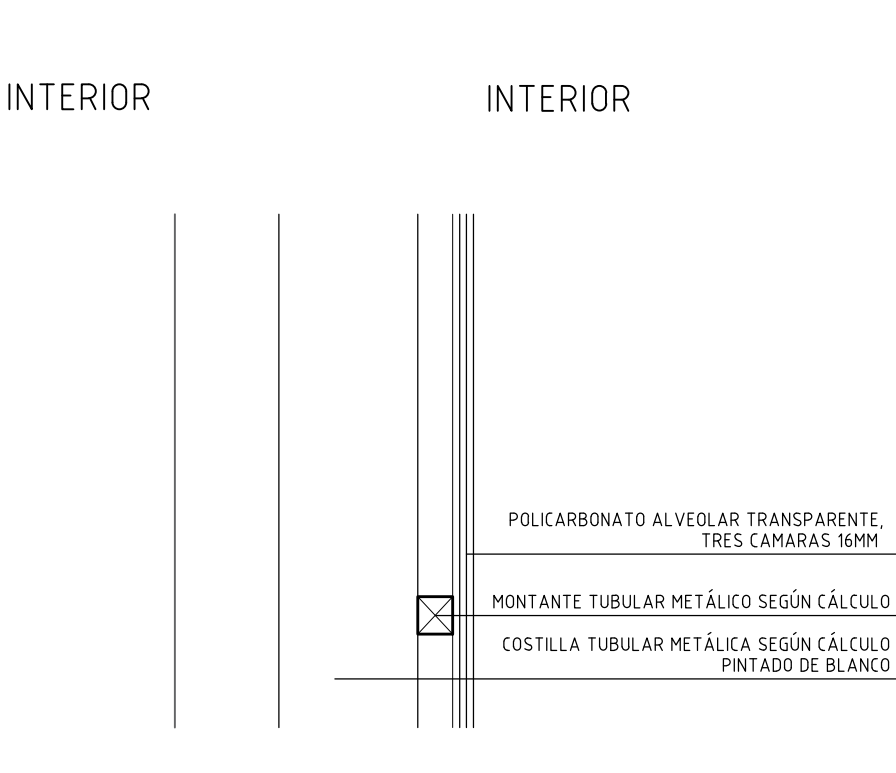


T09

Esc. 1/10
CORTE

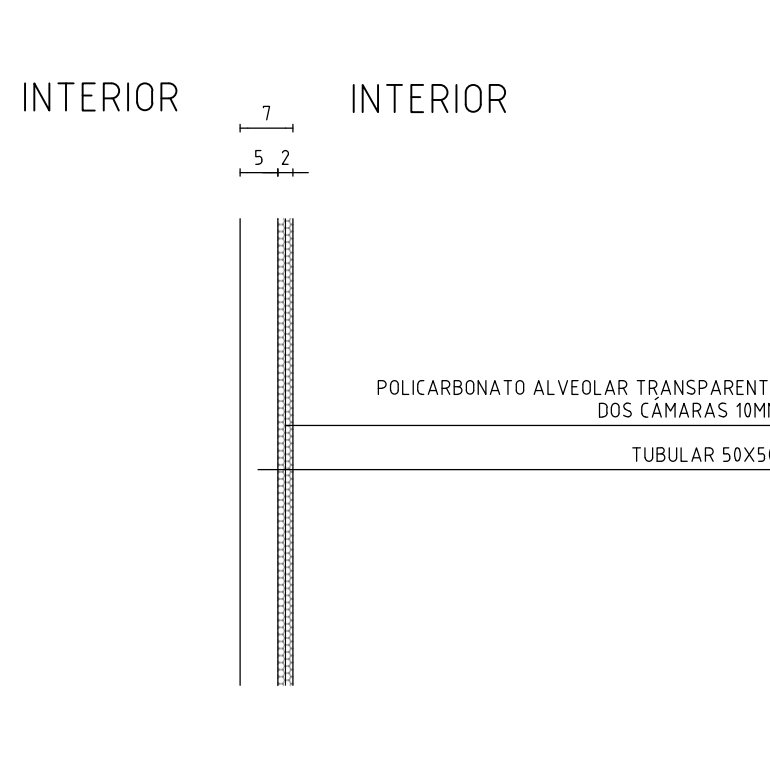


T10

Esc. 1/10
CORTE

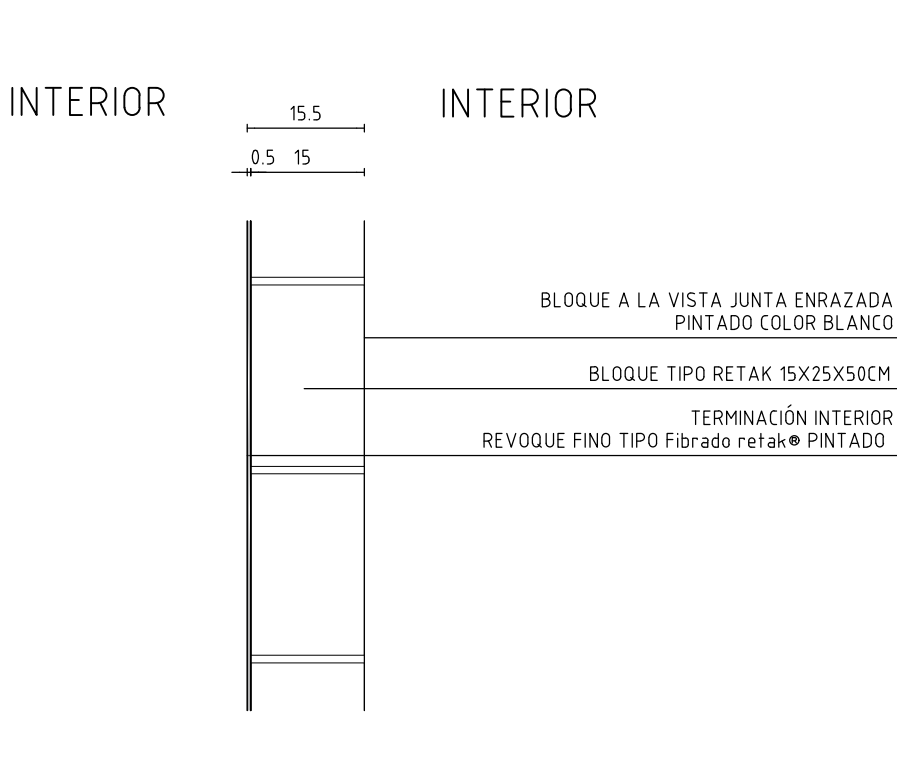


T11

Esc. 1/10
CORTE

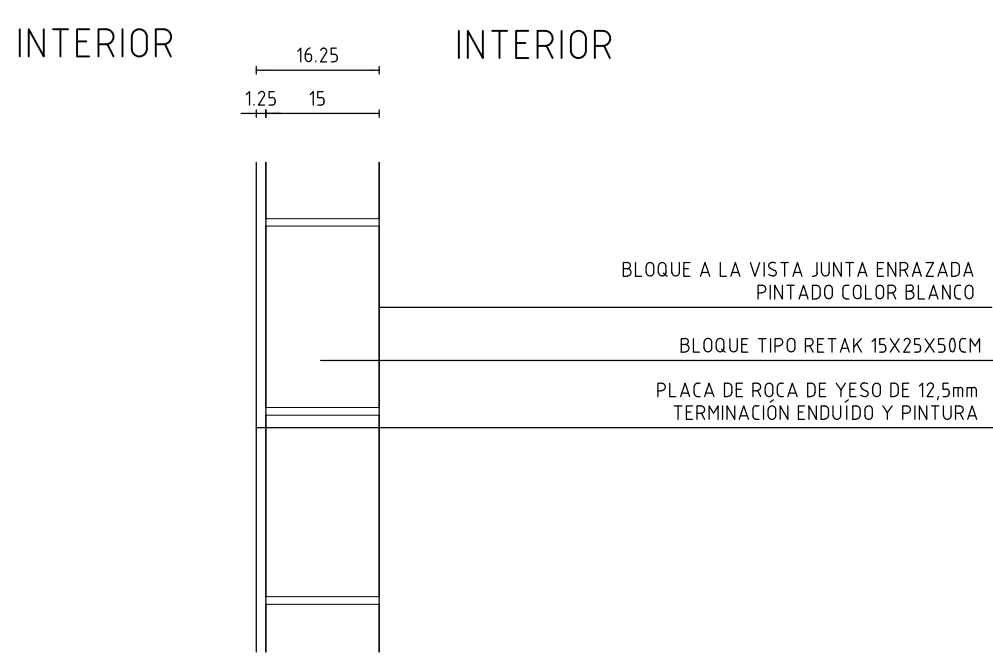


T12

Esc. 1/10
CORTE

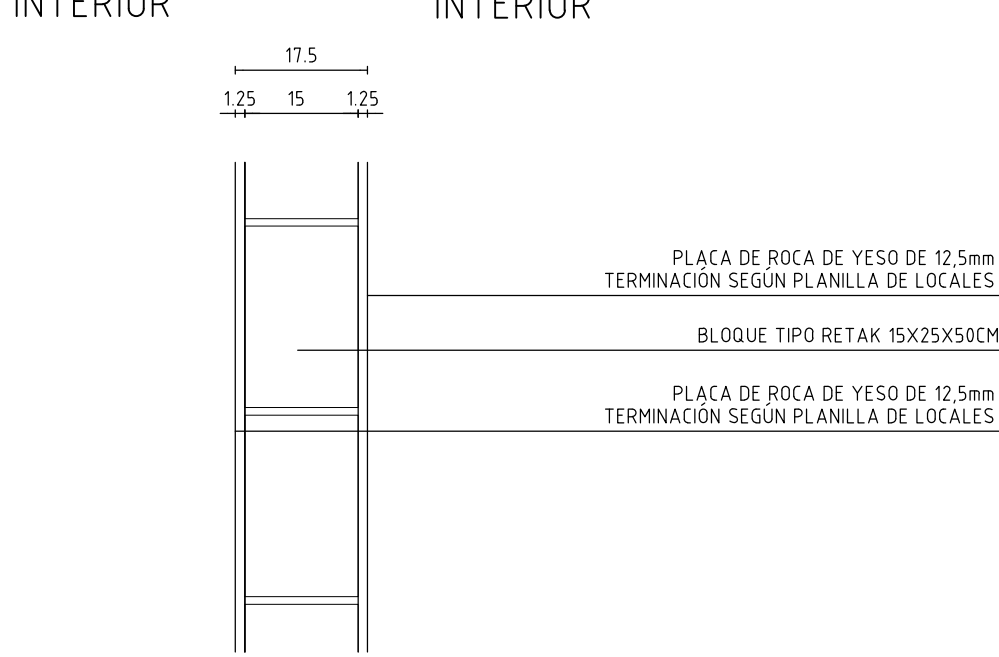


T13

Esc. 1/10
CORTE

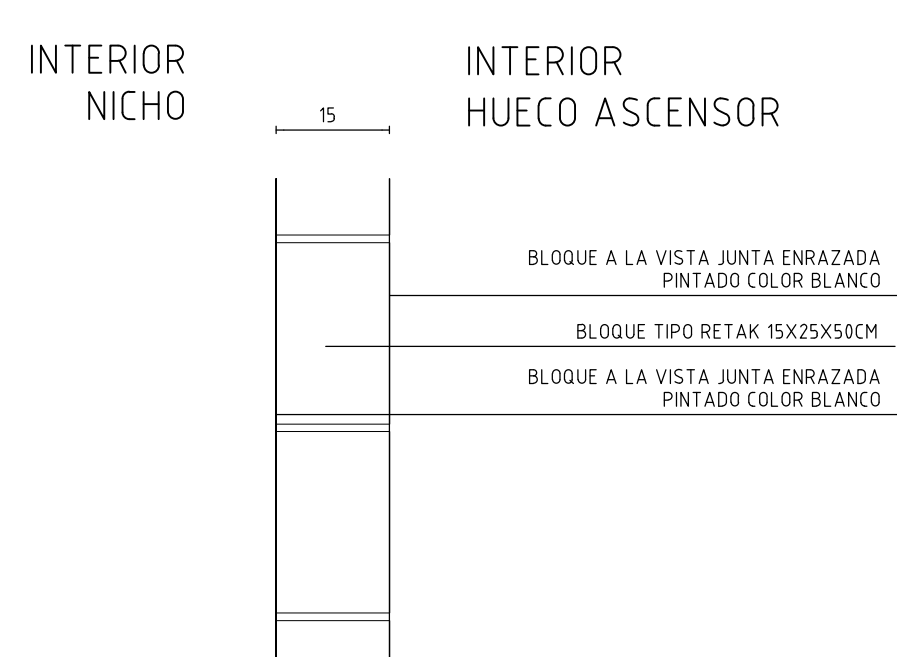


E01

Esc. 1/10
CORTE

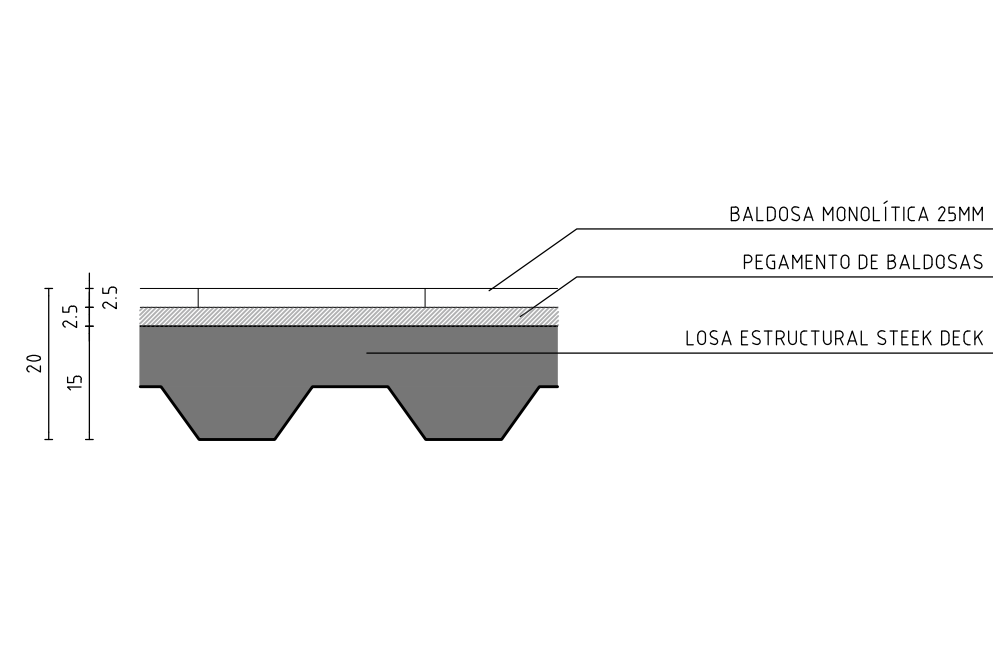

E02

Esc. 1/10
CORTE

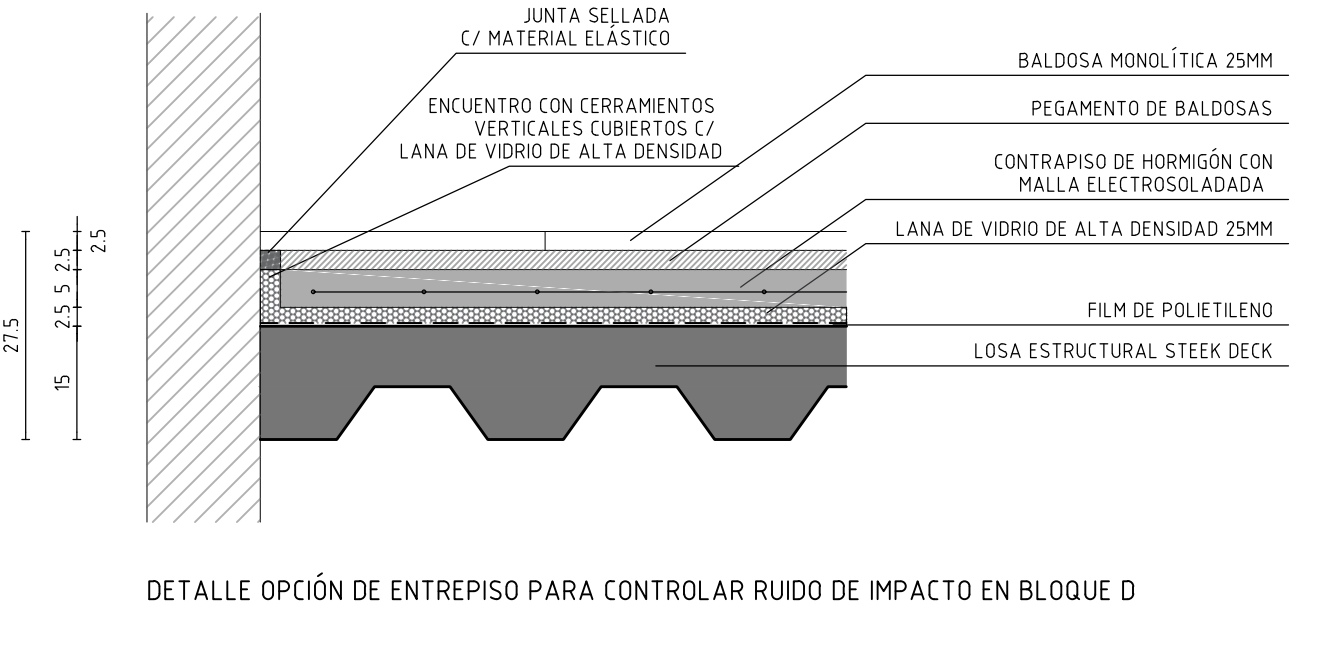

DETALLE OPCIÓN DE ENTREPISO PARA CONTROLAR RUIDO DE IMPACTO EN BLOQUE D