




CAÑERÍA EMBUTIDA,
CAÑERÍA APARENTE EN HIERRO GALVANIZADO
CAÑERÍA POR CONTRAPISO O SUBTERRANEA


 DUCTO METALICO 300x65mm, EXCLUSIVO POTENCIA

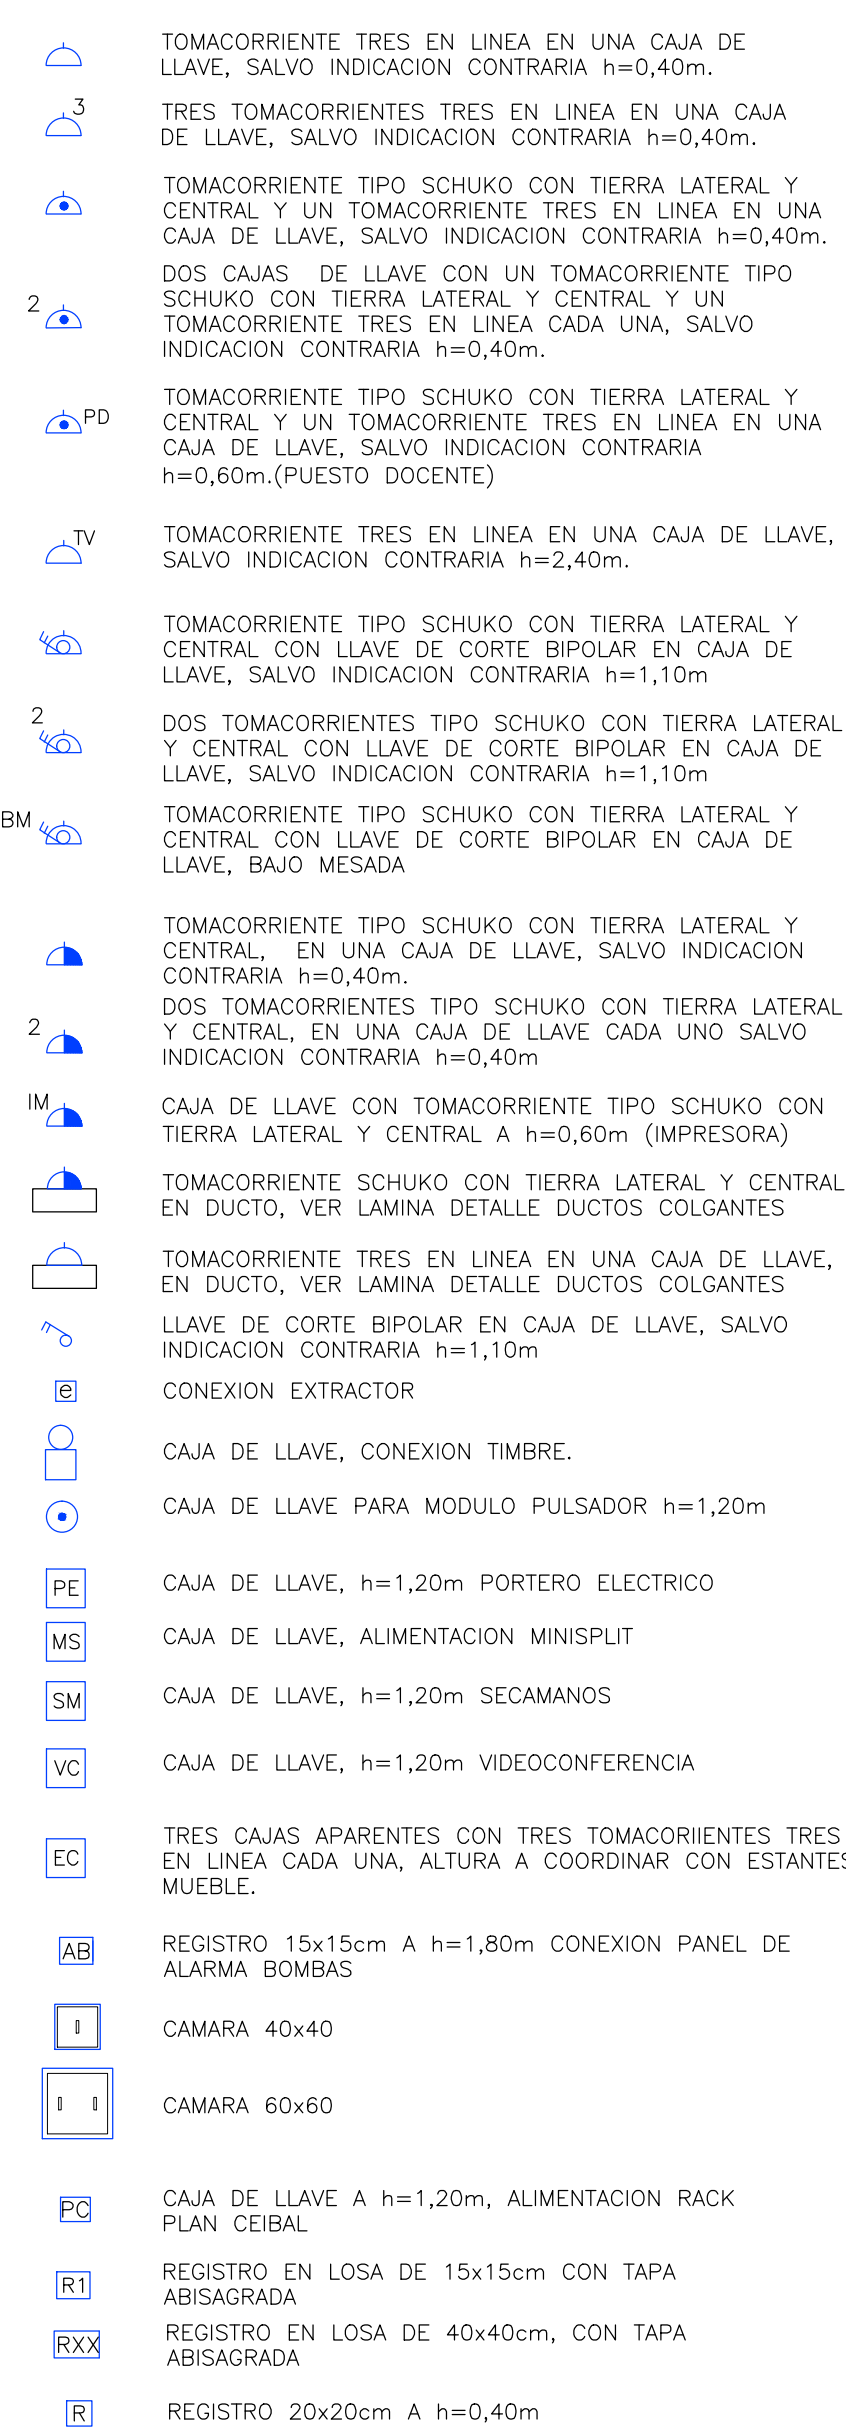

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

- TODAS LAS CARERAS SERAN EN #20, EN CASO DE SER EMBAUTADAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDO UNIONES EN CAÑO DE HIERRO Y PVC.
- TODAS LAS CAJAS INSTALADAS EN TABQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE PANELES MARCA DISTRICT.
- TODAS LAS CARERAS METALICAS SERAN PUESTOS A TIERRA.
- TODAS LAS VIBRACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS CAJAS, REDES Y RESERVOIR PARA NIVELACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNCION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
- TODOS LOS CAREROS NO SE DEJARAN ENBARRIADAS CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO.
- TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	ALTERNDA
OBRA: LICEO N°3 SOLYMAR - CANELONES Calle 71 esq. Mar de Ajó.		FECHA EDI ESCALA LIT.
PLANO	PUERZA MOTRIZ	LAMINA
ELECTRICA		XXEL02
PRESTAMO BID 3772 / GG - UR 		
AREA DE INFRAESTRUCTURA TALLER DE DISEÑO		
ANEP - CODICEN		