


Deberá colocarse  
perfil  
complementario  
para tope de cierre  
de puerta de  
Carpintería C08

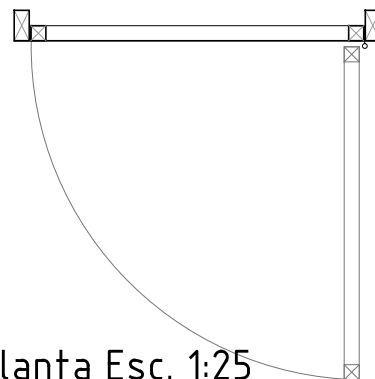

Planta Esc. 1:25

Fachada Esc. 1:25

## Observaciones:

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, divisiones, partes abribles, sistema de abertura y cierre y den garantías de procedencia del material, y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la hermeticidad, que sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos. Ver MCP.

## Notas:

- a> Todas las medidas se verificarán en obra.
- b> Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.
- c> Consultar al director de obra ante cualquier variación antes de realizar la abertura.
- d> Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- e> Los herrajes, así como los demás accesorios serán los especificados según la línea en caso de cada proveedor.
- f> Los anclajes en los extremos de la abertura deberán estar a menos de 20 cm del borde. Anclaje mecánico perimetral.

Puerta

TIPO	A26 N12	Cantidad	01	Iz. De.	- -	Ubicación	Baño local 09	ESC. 1.25.
MARCO	Tipo	Tipo "Linea Probba/Aluminios del Uruguay"						
	Anclaje	05	02 -	05	Colocación	A filo interior		
HOJA	Estructura	Material	Tipo "Probba"					
	Tablero	Material	Ver C08					
TERMINACIÓN		Anodizado natural						
VIDRIOS	Tipo	-					Espesor	-