















SIMBOLOGIA ELECTRICA

SEGUN NORMA UNIT 24-48 COMPLEMENTADA

	CENTRO
	BRAZO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR
	INTERRUPTOR BIPOLAR
	INTERRUPTOR TRIPOLAR
	INTERRUPTOR COMBINACION
	BOTON PULSADOR
	TOMACORRIENTES MONOFASICO
	TOMACORRIENTES TRIFASICO
	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
	TOMACORRIENTES ESPECIAL
	INTERRUPTOR TERMICO-MAGNETICO
	TABLERO
	MEDIDOR
	DESCARGA A TIERRA

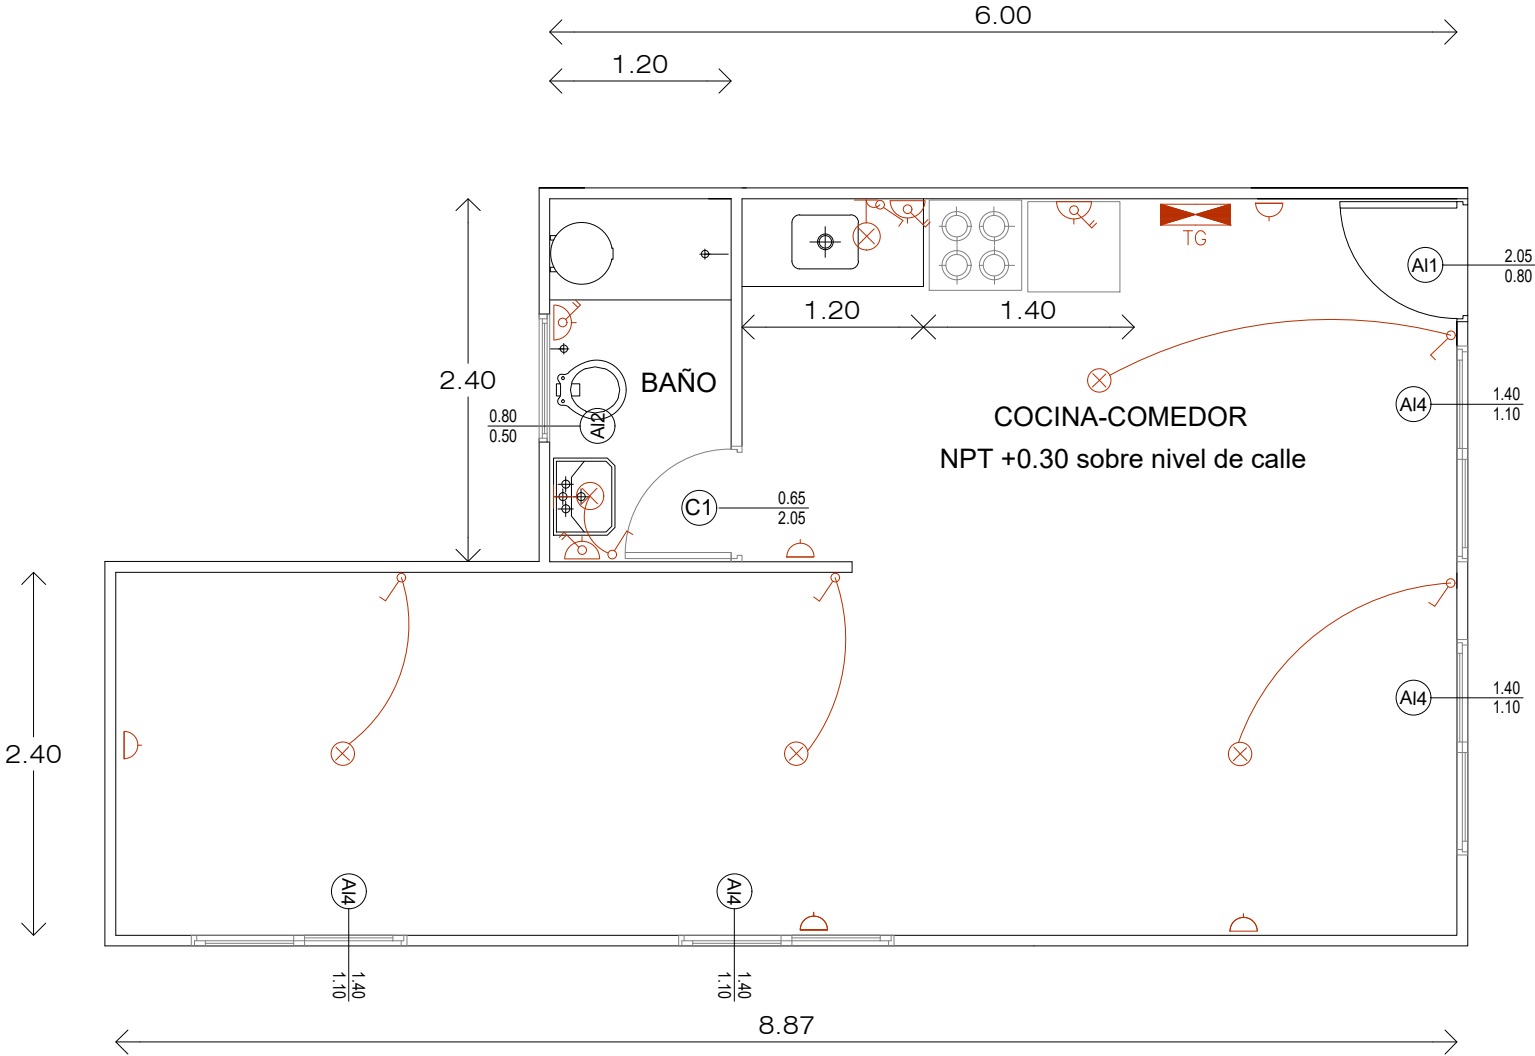

UBICADOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  
50, 73