




CARACTERÍSTICAS

Usuario	A.N.E.P. - Codicen - Direccion Sectorial De Infraestructura
Destino	Escuela - Liceo
Grupo/Categoría	E -1
Riesgo	Baja
Carga de Fuego	300 Mj/m ²
Área	2.700 m ² (Construidos)
Altura	0-00 mts
Ubicación	Calle 17 y Calle 18 esq. Via Ferrea – San Antonio - Salto
Norma	Decreto 184/2018 – DNB

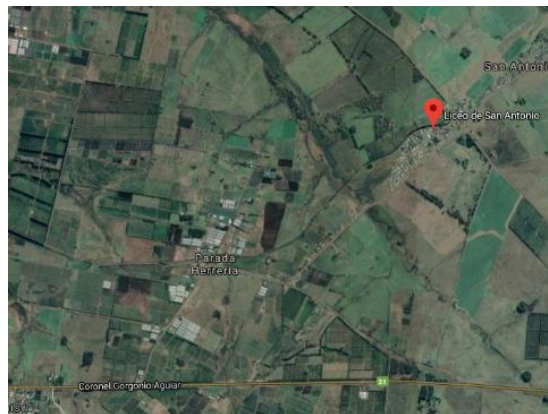

De acuerdo a la clasificación del riesgo y su carga de fuego, se deberán instalar las siguientes Medidas de Seguridad contra incendio.

Anexos	Memorias Técnicas	Normativas
MEMORIA 1	Extintores	IT 04/2020 DNB
MEMORIA 2	Iluminación de Emergencia	IT 07/2018 DNB
MEMORIA 3	Señalización de Emergencia	IT 20/2019 San Pablo
MEMORIA 4	Compartimentación Horizontal y Vertical	NO CORRESPONDE
ANEXO M4	Muros y Puertas Corta Fuego	NO CORRESPONDE
MEMORIA 5	Detección y Alarma de Incendio	NFPA 72
MEMORIA 6	Bocas de Incendio	IT 05/2020 DNB
MEMORIA 7	Rociadores Automáticos (EXCEPCIÓN)	NO CORRESPONDE
MEMORIA 8	Protección en Cocinas	IT 38/2020 DNB
MEMORIA 9	GLP	NO CORRESPONDE

NOMENCLATURA LÁMINAS

A	Albañilería cortes, fachadas, planta de ubicación
ELSE	Extintores, luces, señales, evacuación
ELSE PCF	Puertas y Muros Corta Fuego
DyA	Detección y Alarma de Incendio
BIE	Red de Incendio

AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción y/o modificación total o parcial de este contenido, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso del editor. Ley N° 9.739; Ley N° 17.616

