












EXTINCIÓN DE INCENDIO

ESQUEMA DE INSTALACIÓN Y DETALLES


SÍMBOLOGIA	
	Válvula manopla
	Válvula esclusa de vástagos ascendente
	Válvula esférica
	Válvula globo
	Manómetro / g/figo y p/figo
	Válvula refecion (antiretamo)
	Aislador de vibraciones (copias flexible)
	A desague
	Boca de incendio equipado 25mm.
	Boca de incendio equipado 45mm.

DETALLE DE INSTALACIÓN BOCA DE INCENDIO 25MM

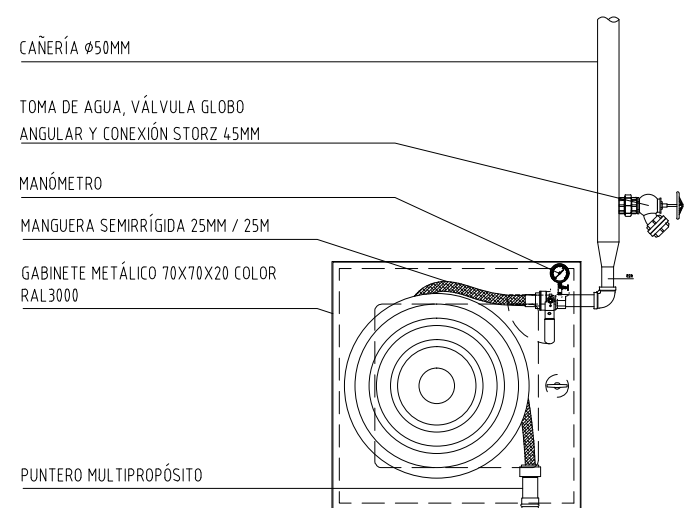

NP

DETALLE DE INSTALACIÓN
BOCA DE INCENDIO 45MM

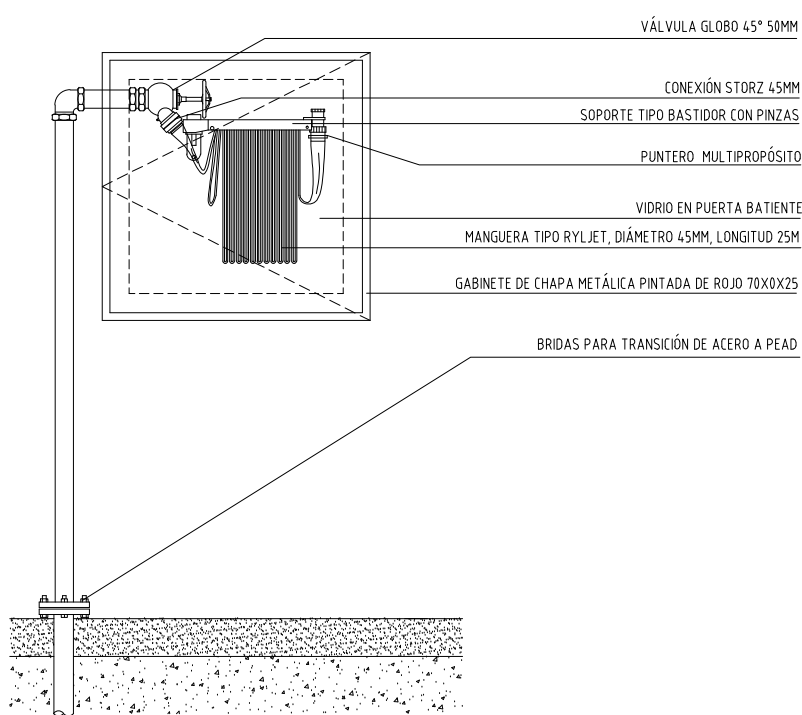

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA.

PLANOS APTOS PARA LICITAR, NO APTOS PARA CONSTRUIR.

[illegible]