



**OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO**

Gerencia de Agua Potable

Montevideo, 17 de enero de 2024

## **INFORME DE VIABILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE**

**DINISU – MVOT**

**Plan AVANZAR**

DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO  
LOCALIDAD: MONTEVIDEO  
UBICACIÓN: RIBERA DE MIGUELETE  
PADRÓN: 114.885,421.309-12,430.399-407 y 53.237

### **INFORMACIÓN TÉCNICA:**


La intervención solicitada consiste en la construcción de 74 viviendas. .

- Los padrones 114885 y 421309 al 421312 están dentro de la zona regulada y cuentan con redes que cubren todos sus frentes, la presión en la red es de 20 m.c.a..
- Los padrones 430399 al 430407 también se encuentran dentro del sector regulado pero no existen tuberías que cubran la totalidad de los frentes de los padrones, deberán construirse nuevas tuberías a tal efecto. La presión en la red existente es de 20 m.c.a.
- El padrón N°53237, no cuenta con red de distribución, la más próxima se ubica por José Batlle y Ordoñez frente a la UTU existente en el padrón N°416907, se sugiere éste como punto de empalme de la nueva red a construir. La presión estimada en ese punto es de 25 m.c.a.

No se necesita realizar ni tanque ni perforación para abastecer las viviendas planteadas, sin embargo a los efectos del correcto abastecimiento de agua se requiere:

- Ampliaciones en PEAD 75 para cubrir todos los frentes de los padrones sin cubrir y lo frentes de los padrones que se generen.  
Ver , a continuación, esquemas de redes existentes



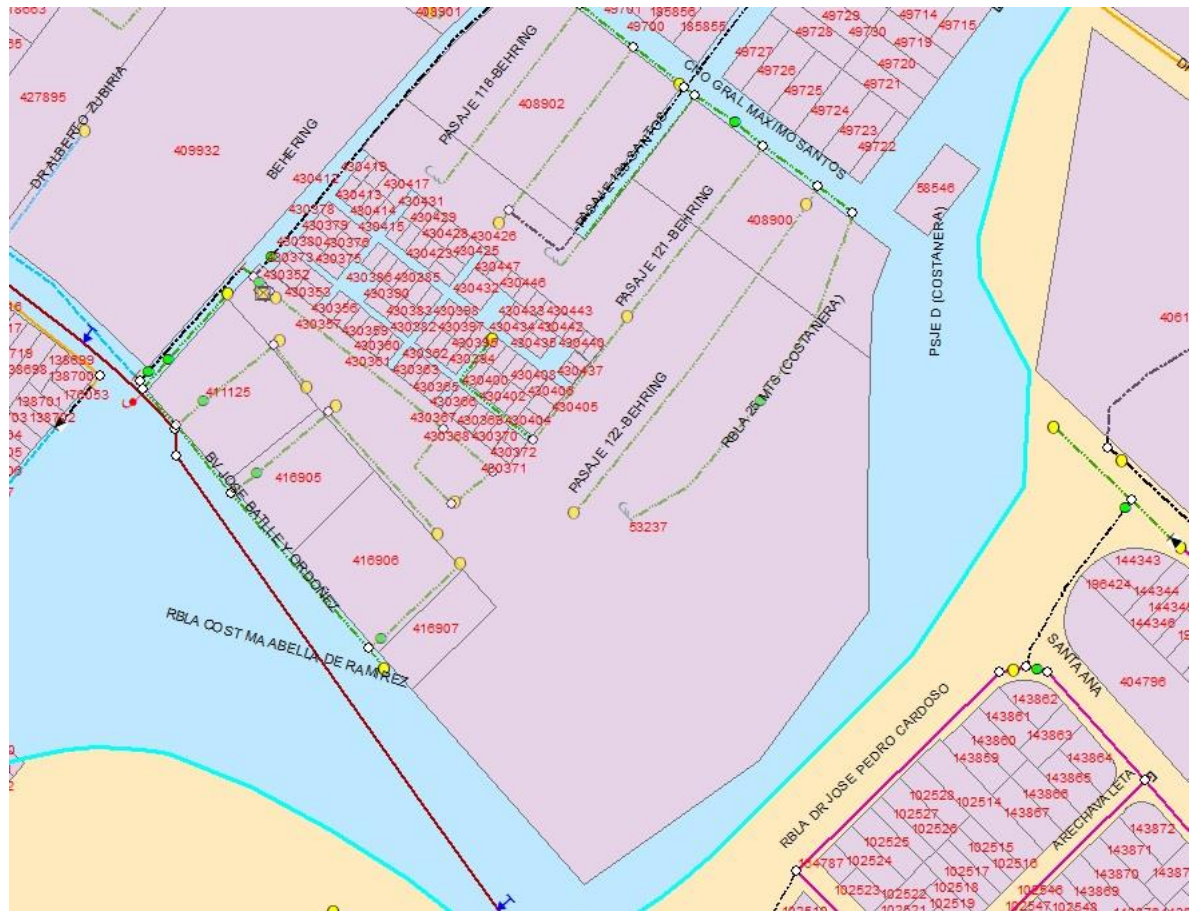

padrón 53237