

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MSP

PLANTA BAJA SECTOR A TABLERO TPBA

-PLANOS DE POTENCIA Y CONTROL-

TABLERO TPBA



Máquinas 1460
CP 1000 - Montevideo
URUGUAY
Tel: (+598) 2916 2816*
Fax: (+598) 2916 3874
www.stiler.com.uy


CONTENIDO:




2	30/09/2020	SE LABORATORIO, GENERAL, COMERCIAL	DEBULT: NICOLAS SCOSERIA
1	23/09/2020	CONVENIO A CUBA	PROYECTO: NICOLAS SCOSERIA
0	13/09/16	ORIGINAL	REVISOR: 2
REV.	FECHA	DETALLE	REVISOR: PABLO NUÑEZ





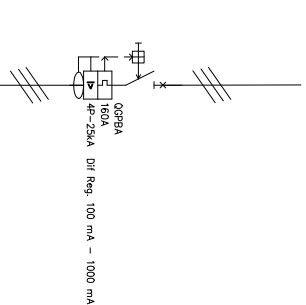



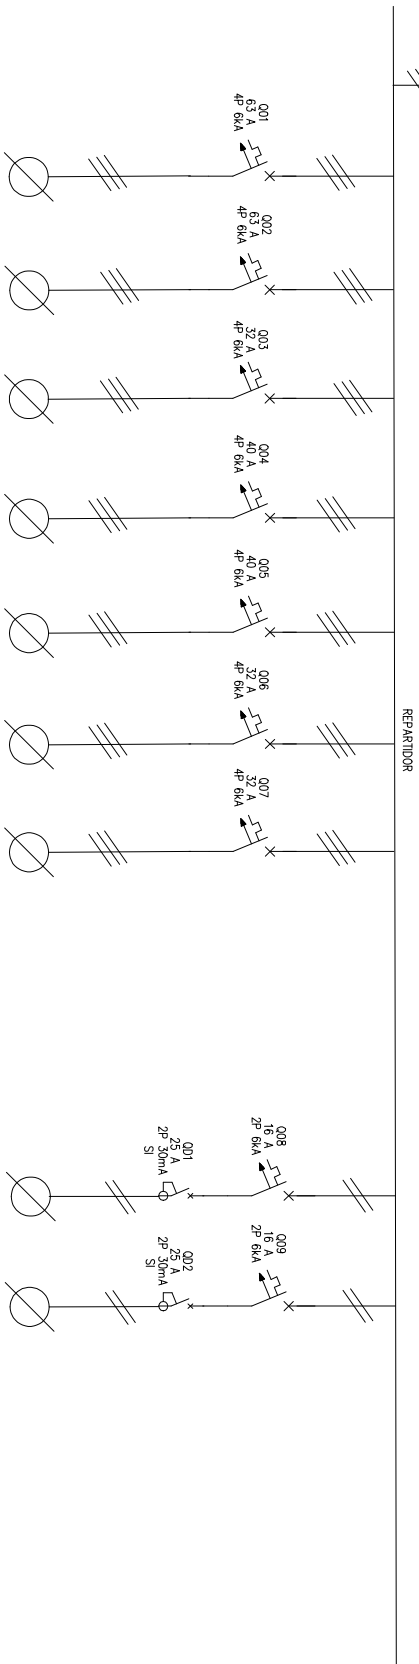














CLIENTE: MSP	CODIGO: MSP-TPBA-IE-PPU-00	ESQUEMA: S/E
ORDEN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	PAGINA: 1	LÍNEA: T-03
LÁMINA: INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ESQUEMA TABLERO PB A	Nº PAGS.: 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---




















LINEAS PRINCIPALES - FUERZA



SMBOLGola	
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola
	SMBOLGola

SECTOR	Offices 02 - 04	Offices 01 - 03	Hall entrada 00	Oficina 00	Oficina 06	Reserva	Reserva	Reserva	Recd. de Datos 4
Nº	1	2	3	4	5			6	7
VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V			230 V	230 V
FUSES	3 P	3 P	3 P	3 P	3 P			2 P	2 P
CORRIENTE	63 A	63 A	40 A	40 A	40 A			16 A	16 A
CABLE	CU XLPE	CU XLPE	CU PVC	CU XLPE	CU PVC			CU SP	CU SP
MATERIAL	3 x 16 + 16 T	3 x 16 + 16 T	2 x 6 + 6 T	2 x 2 + 2 T	3 x 2 + 2 T				

[illegible]

SINTECOLOGIA	
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p>

 STILER DIV. ELECTROMECÁNICA		Misiones 1480 CP 11000 - Montevideo URUGUAY Tel: (+598) 2916 2816* Fax: (+598) 2916 3874 www.stiler.com.uy	
 Ministerio de Salud Pública		COMENTARIO:	
2	30/03/2020	en ASESORIA TECNICA, CONSULTA,	DIBUJO: NICOLAS SCOSENERIA
1	22/03/2020	CONFERENCIA A CLIENTE	PROYECTO: NICOLAS SCOSENERIA
0	13/02/2016	CONSULTA	REVISIÓN: 2
REV.	FECHA	DETALLE	REVISÓ: PABLO NUÑEZ
CLIENTE:		CÓDIGO:	
MSP		MSP-TBA-IE-PDU-00	
OBRA:		PÁGINA:	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA -		3	
ESQUEMA TABLERO PB A		Nº PÁGS:	
		3	
LUGAR:		S/E	
T-03			