

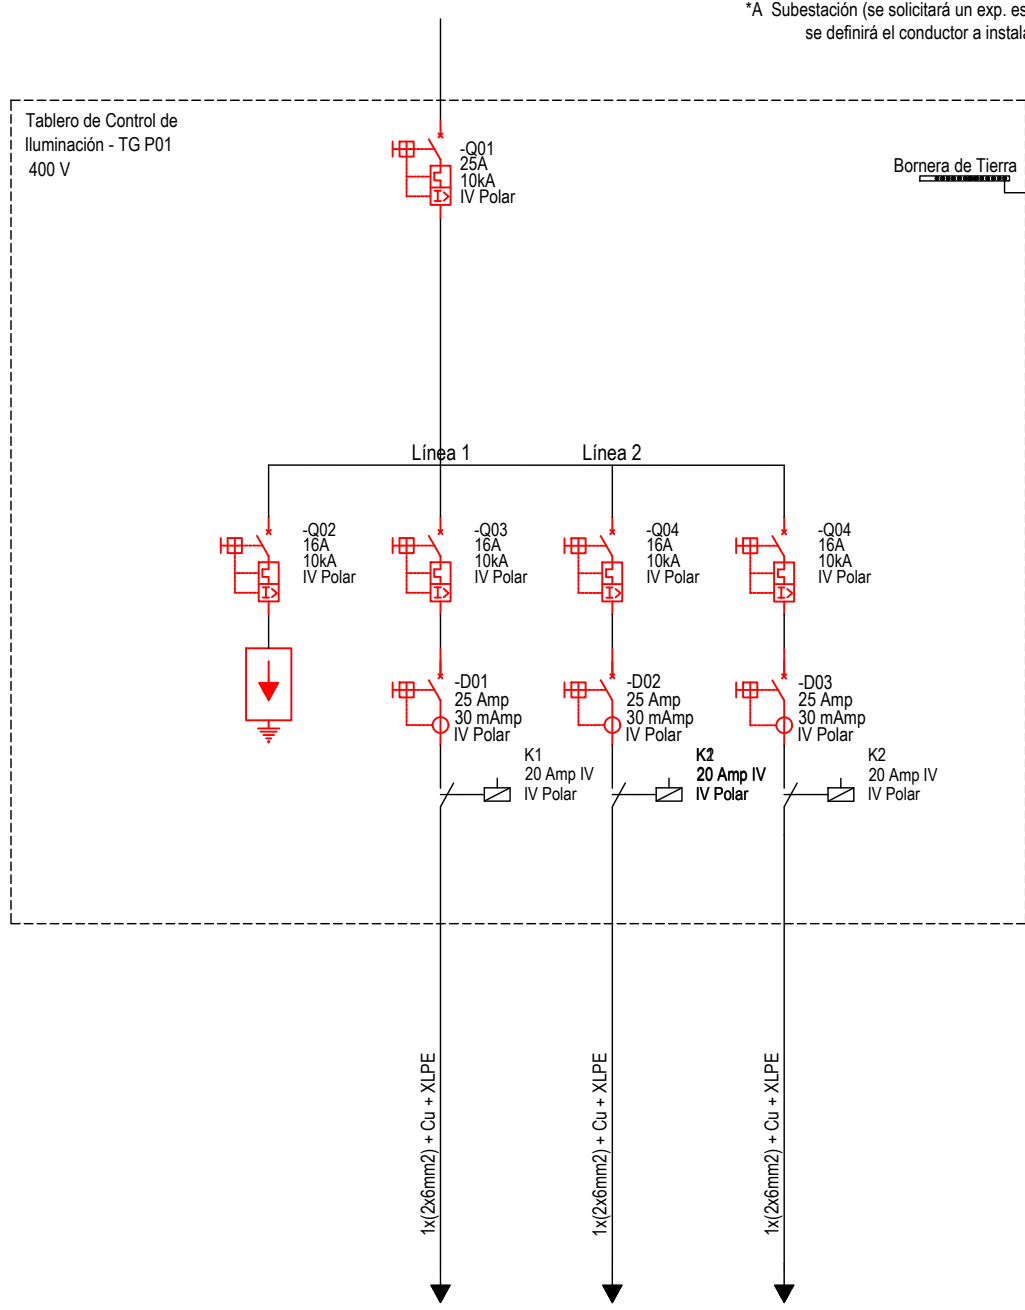
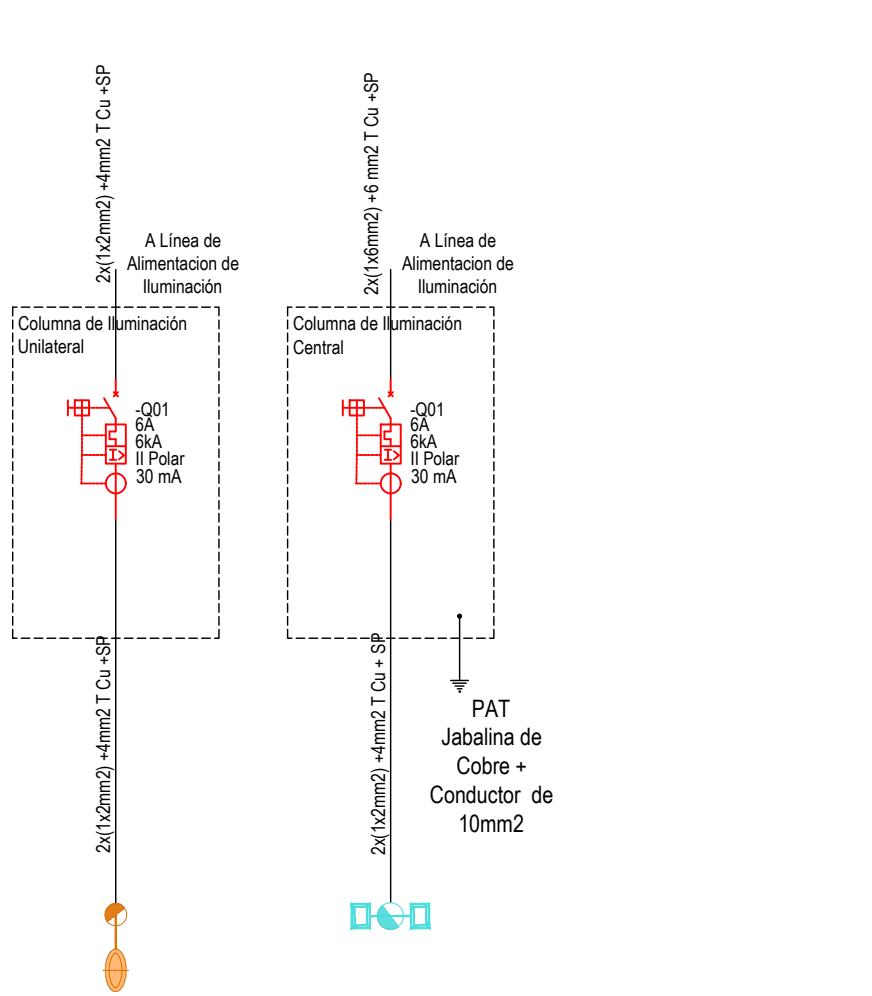



POTENCIA DE LÍNEA		1620 W	1050 W
DESCRIPCIÓN	DESCARGADOR	20 VALES + 12 PLAZA	16 VALES

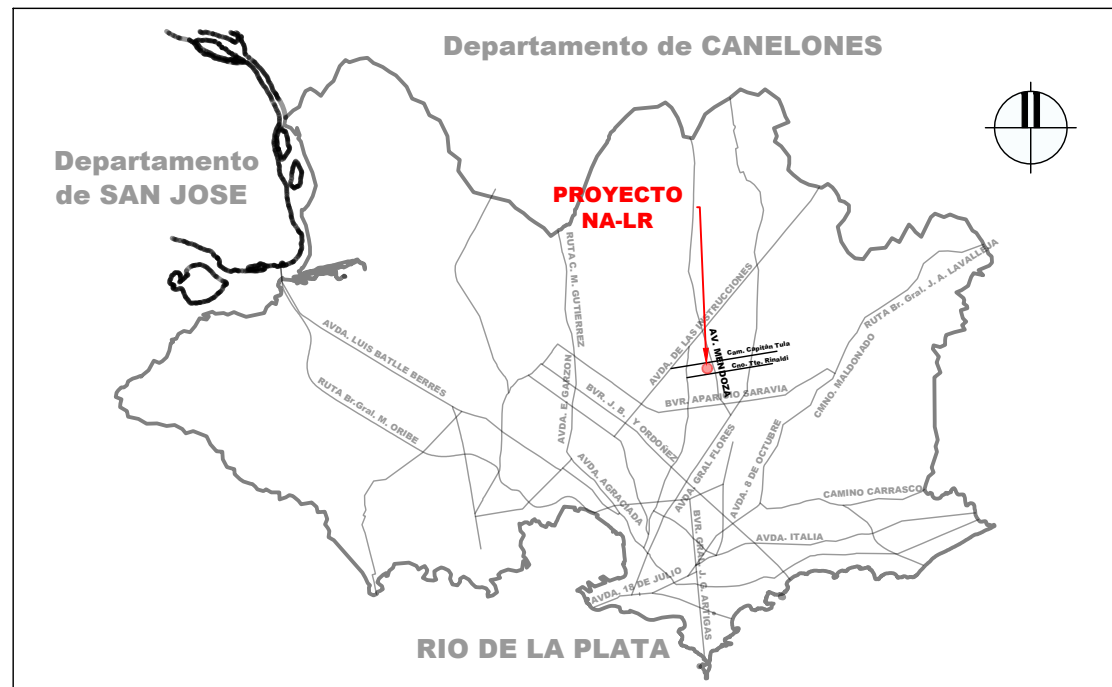

POTENCIA DE LÍNEA		540 W	310 W	690 W
DESCRIPCIÓN	DESCARGADOR	14 PLAZA	8 PLAZA	18 PLAZA

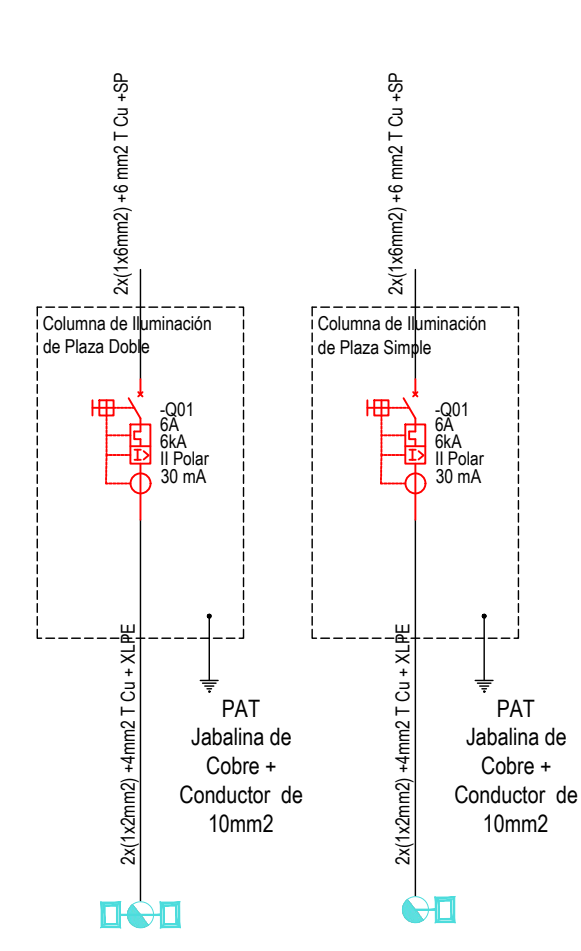

## PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL

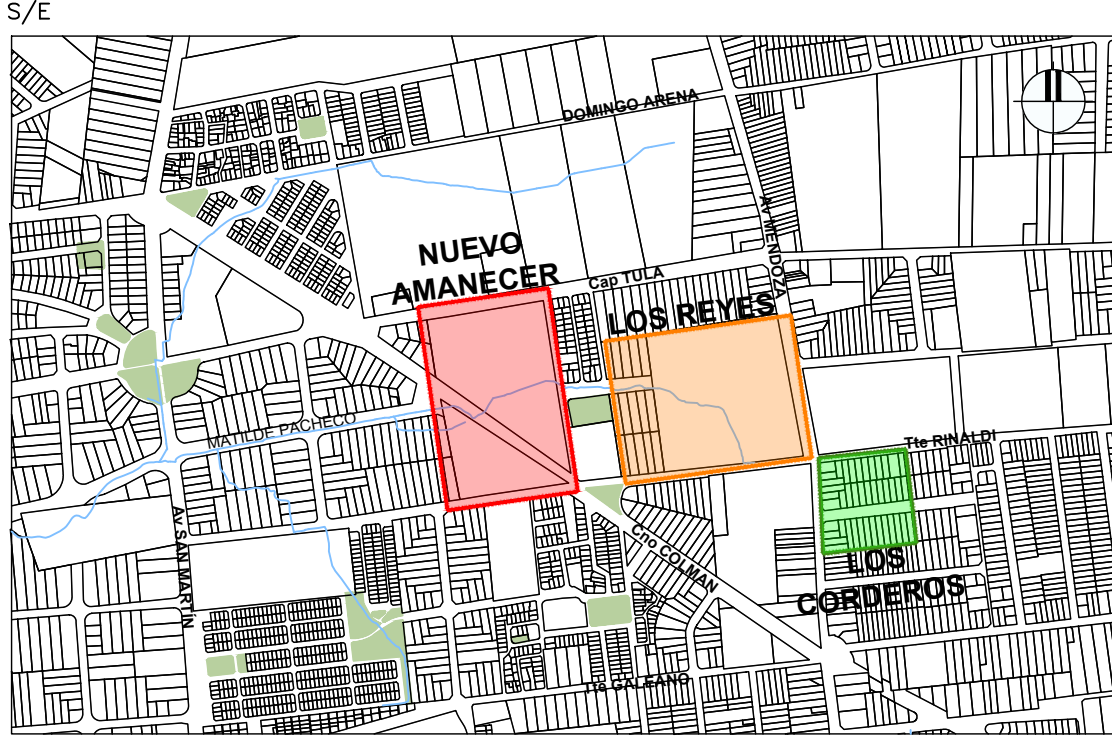

## PLANTA DE UBICACIÓN

### NOTAS:

- LOS PUNTOS DE CONEXIÓN SON SUGERIDOS, QUEDAN A VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD POR PARTE DE UTAP.
- LOS CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LUMINARIAS SERÁN LOS MISMOS DE LOS PROYECTOS DE **NUEVO AMANECER** Y **LOS REYES** DENTRO DEL MARCO DE LOS PROYECTOS "MAS ILUMINACIÓN" Y "MONTEVIDEO SE ADELANTA".
- TODOS LOS TENDIDOS SUBTERRÁNEOS SE INSTALARÁN DENTRO DE UN CAÑO DE PVC DE 110 mm - PARED GRUESA Y SE INSTALARÁ UNA CÁMARA DE 40x40 cm AL PIÉ DE CADA COLUMNA DE PLAZA DESDE DONDE SE REALIZARÁ LA ALIMENTACIÓN. LOS CRUCES SUBTERRÁNEOS DE CALZADA SE REALIZARÁN INSTALANDO 2 CAÑOS DE PVC 110 mm - PARED GRUESA DEJANDO EL LOMO DEL CAÑO A 90 cm DEL NIVEL SUPERIOR DE LA CALZADA. A CADA LADO DEL CRUCE SE INSTALARÁ UNA CÁMARA DE 60x60 cm.
- NO SE ADMITIRÁN EMPALMES EN CÁMARAS, LAS CONEXIONES DEBERÁN REALIZARSE EN LOS REGISTROS DE LAS COLUMNAS.

### REFERENCIAS

— — —	TENDIDO AÉREO EXISTENTE
— — —	TENDIDO AÉREO EXISTENTE A REUBICAR
— — —	TENDIDO AÉREO A INSTALAR
— — —	TENDIDO SUBTERRÁNEO A INSTALAR - PVC Ø110
☉	LUMINARIA EXISTENTE - COLUMNA DE HORMIGÓN 6 m
☉	LUMINARIA EXISTENTE - COLUMNA DE HORMIGÓN 6 m
☉	COLUMNA A REUBICAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 6 m
☉	LUMINARIA A REUBICAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 6 m
☉	COLUMNA REUBICADA
☉	LUMINARIA REUBICADA
☉	COLUMNA A INSTALAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 7 m
☉	LUMINARIA A INSTALAR - COLUMNA DE HORMIGÓN 7 m
☉	COLUMNA A INSTALAR- COLUMNA DE HORMIGÓN 6 m
☉	LUMINARIA A ELIMINAR
☉	LUMINARIA DE PARQUE
☉	LUMINARIA DE PARQUE DOBLE
☉	SE SUBESTACIÓN DE UTE
☉	TABLERO

Nro.	FECHA:	PROY.	APROBADO	REVISIÓN
00	07/07/2023	MA	JV	EMISIÓN INICIAL
01	27/07/2023	MA	JV	EMISIÓN PARA REVISIÓN
02	22/09/2023	MA	JV	EMISIÓN PARA REVISIÓN
03	15/03/2024	MA	JV	SE INCORPORAN OBSERVACIONES REALIZADAS

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Programa Mejoramiento de Barrios

Coejecutor:

Plano:  
**ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTADO ESQUEMAS UNIFILARES**

Asentamiento: **NUEVO AMANECER - LOS REYES - LOS CORDEROS**

Ubicación: **MONTEVIDEO**

Escala: **S/E**

Fecha: **Marzo 2024**

Técnico: **Ing. SERGIO BORGES**

Coordinador: **Ing. JOSÉ VALENA**

Firma:

Firma:

Equipo Técnico:

NA-LR-ALP 14.03.2024.dwg

Nº Plano:  
**ALP10**