



TC2

Tablero Control C2

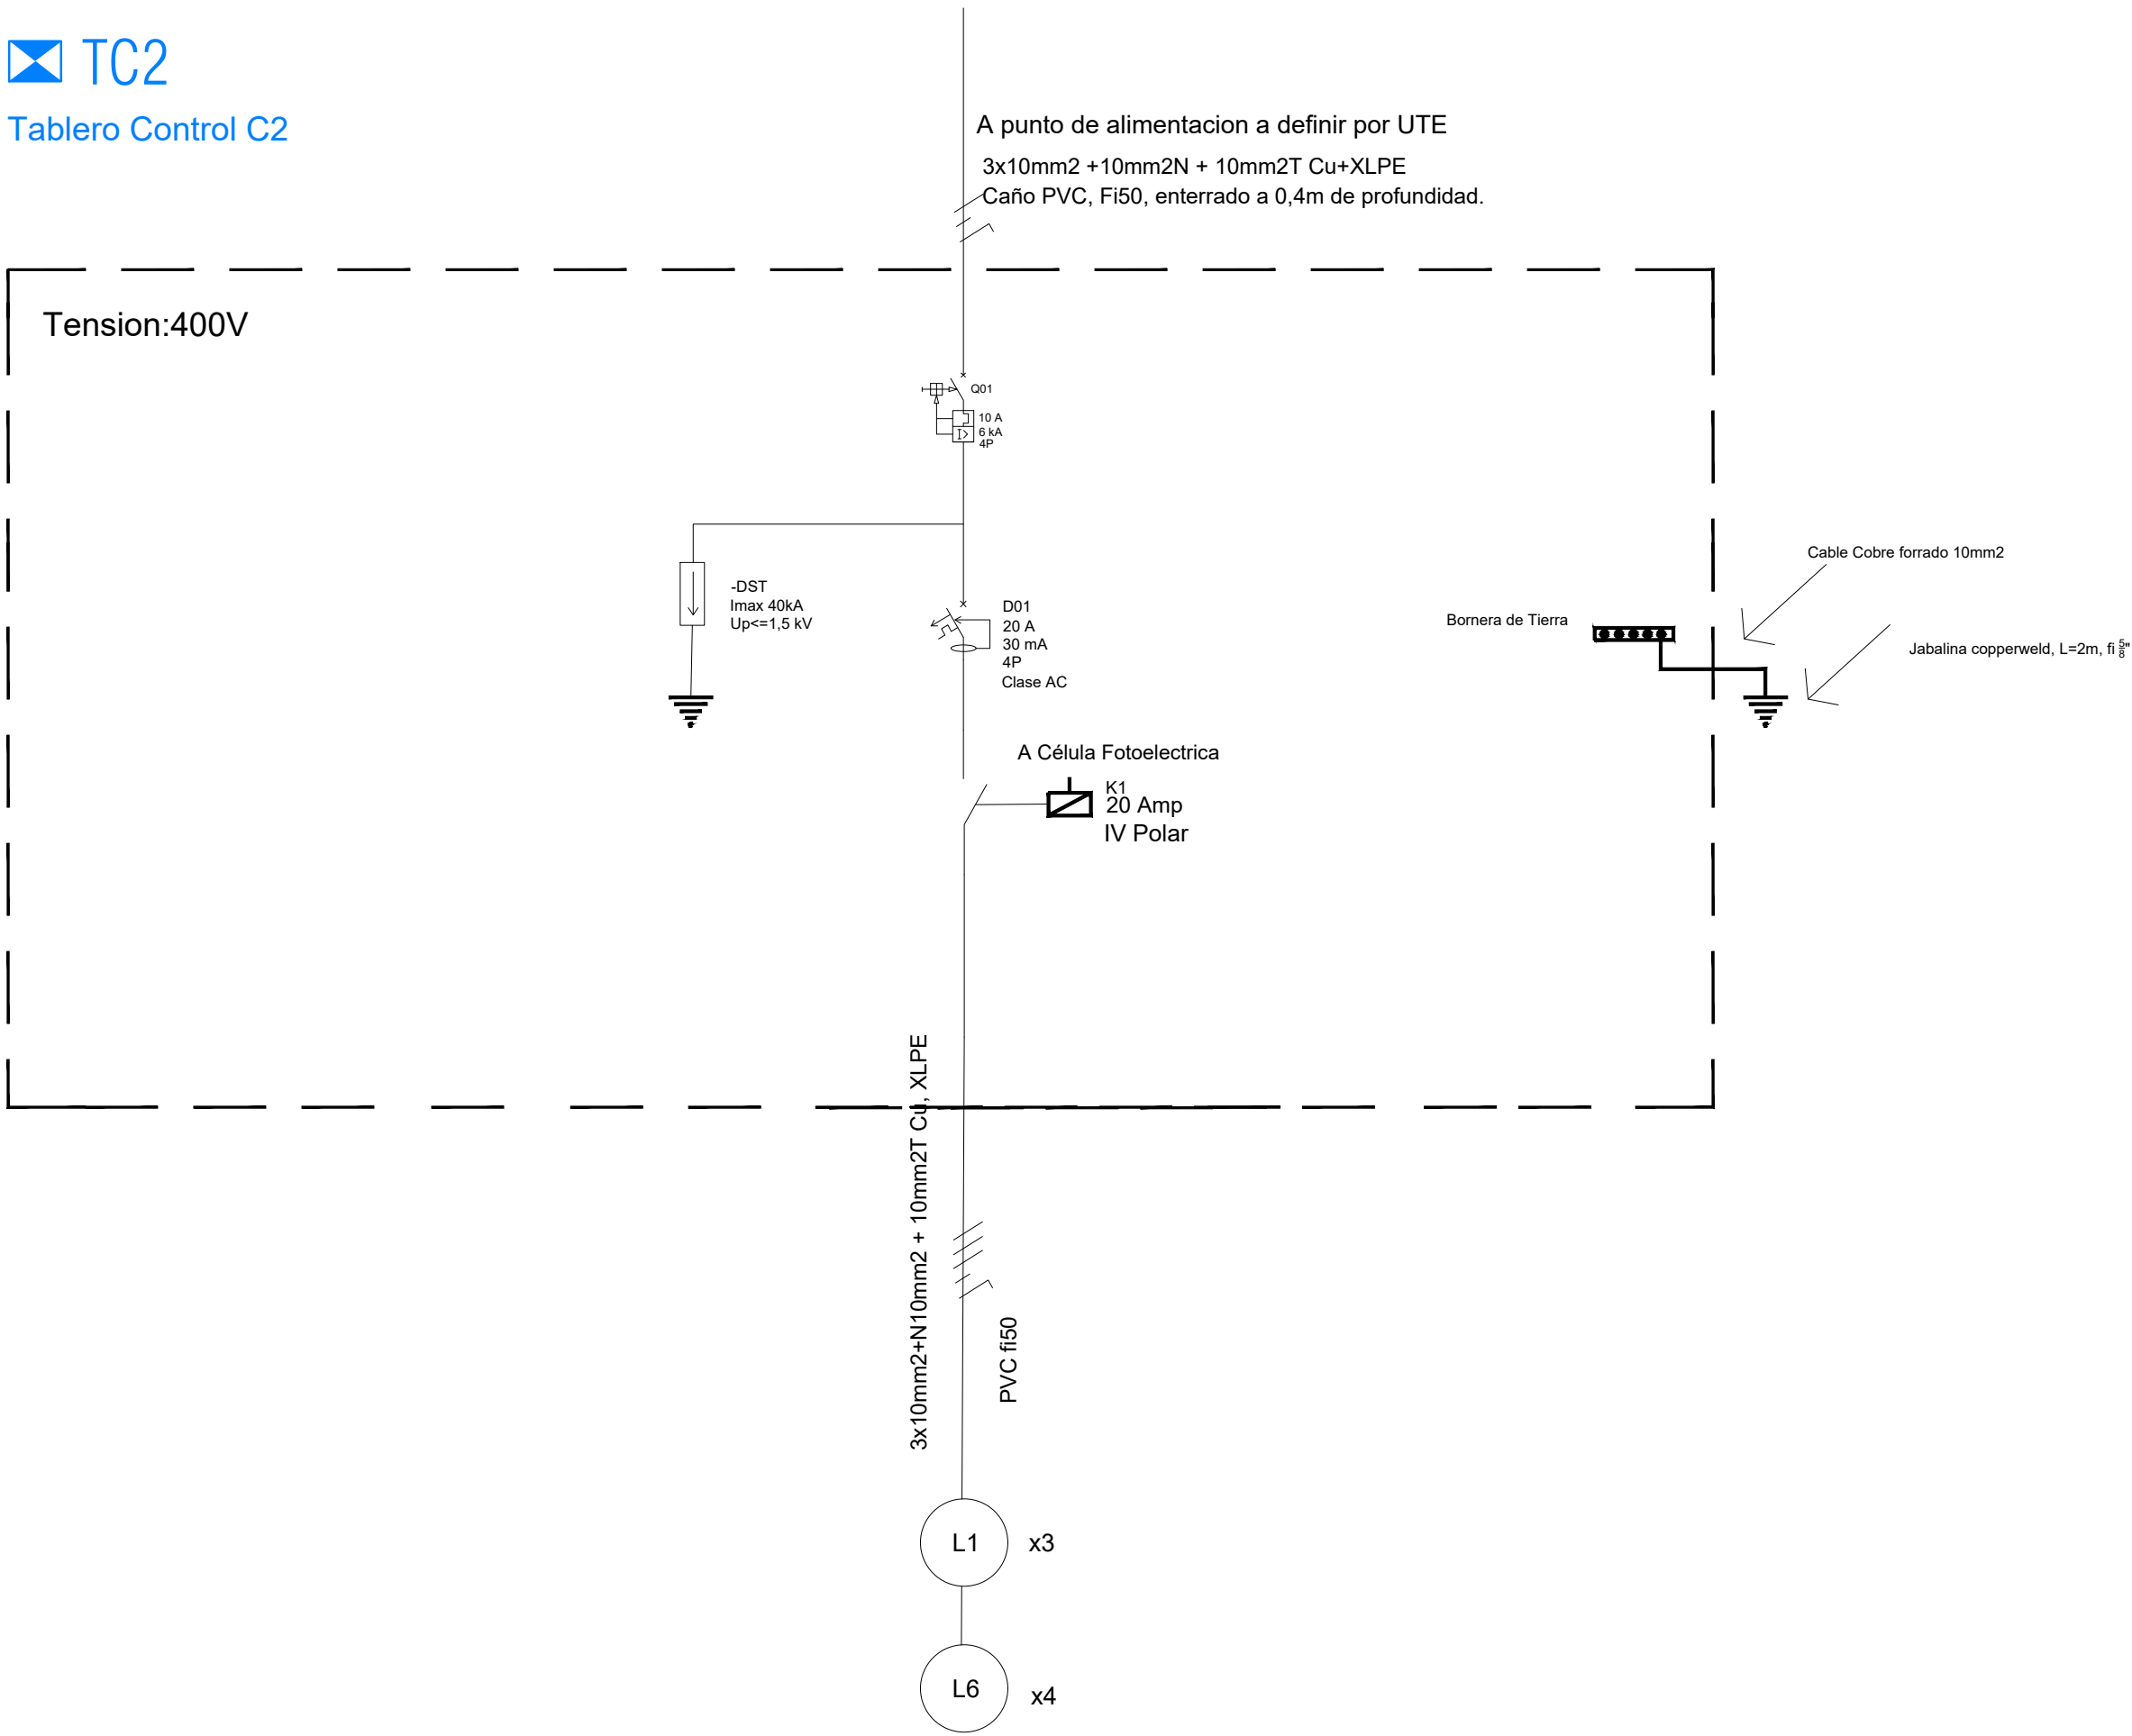


TC6

Tablero Control C6

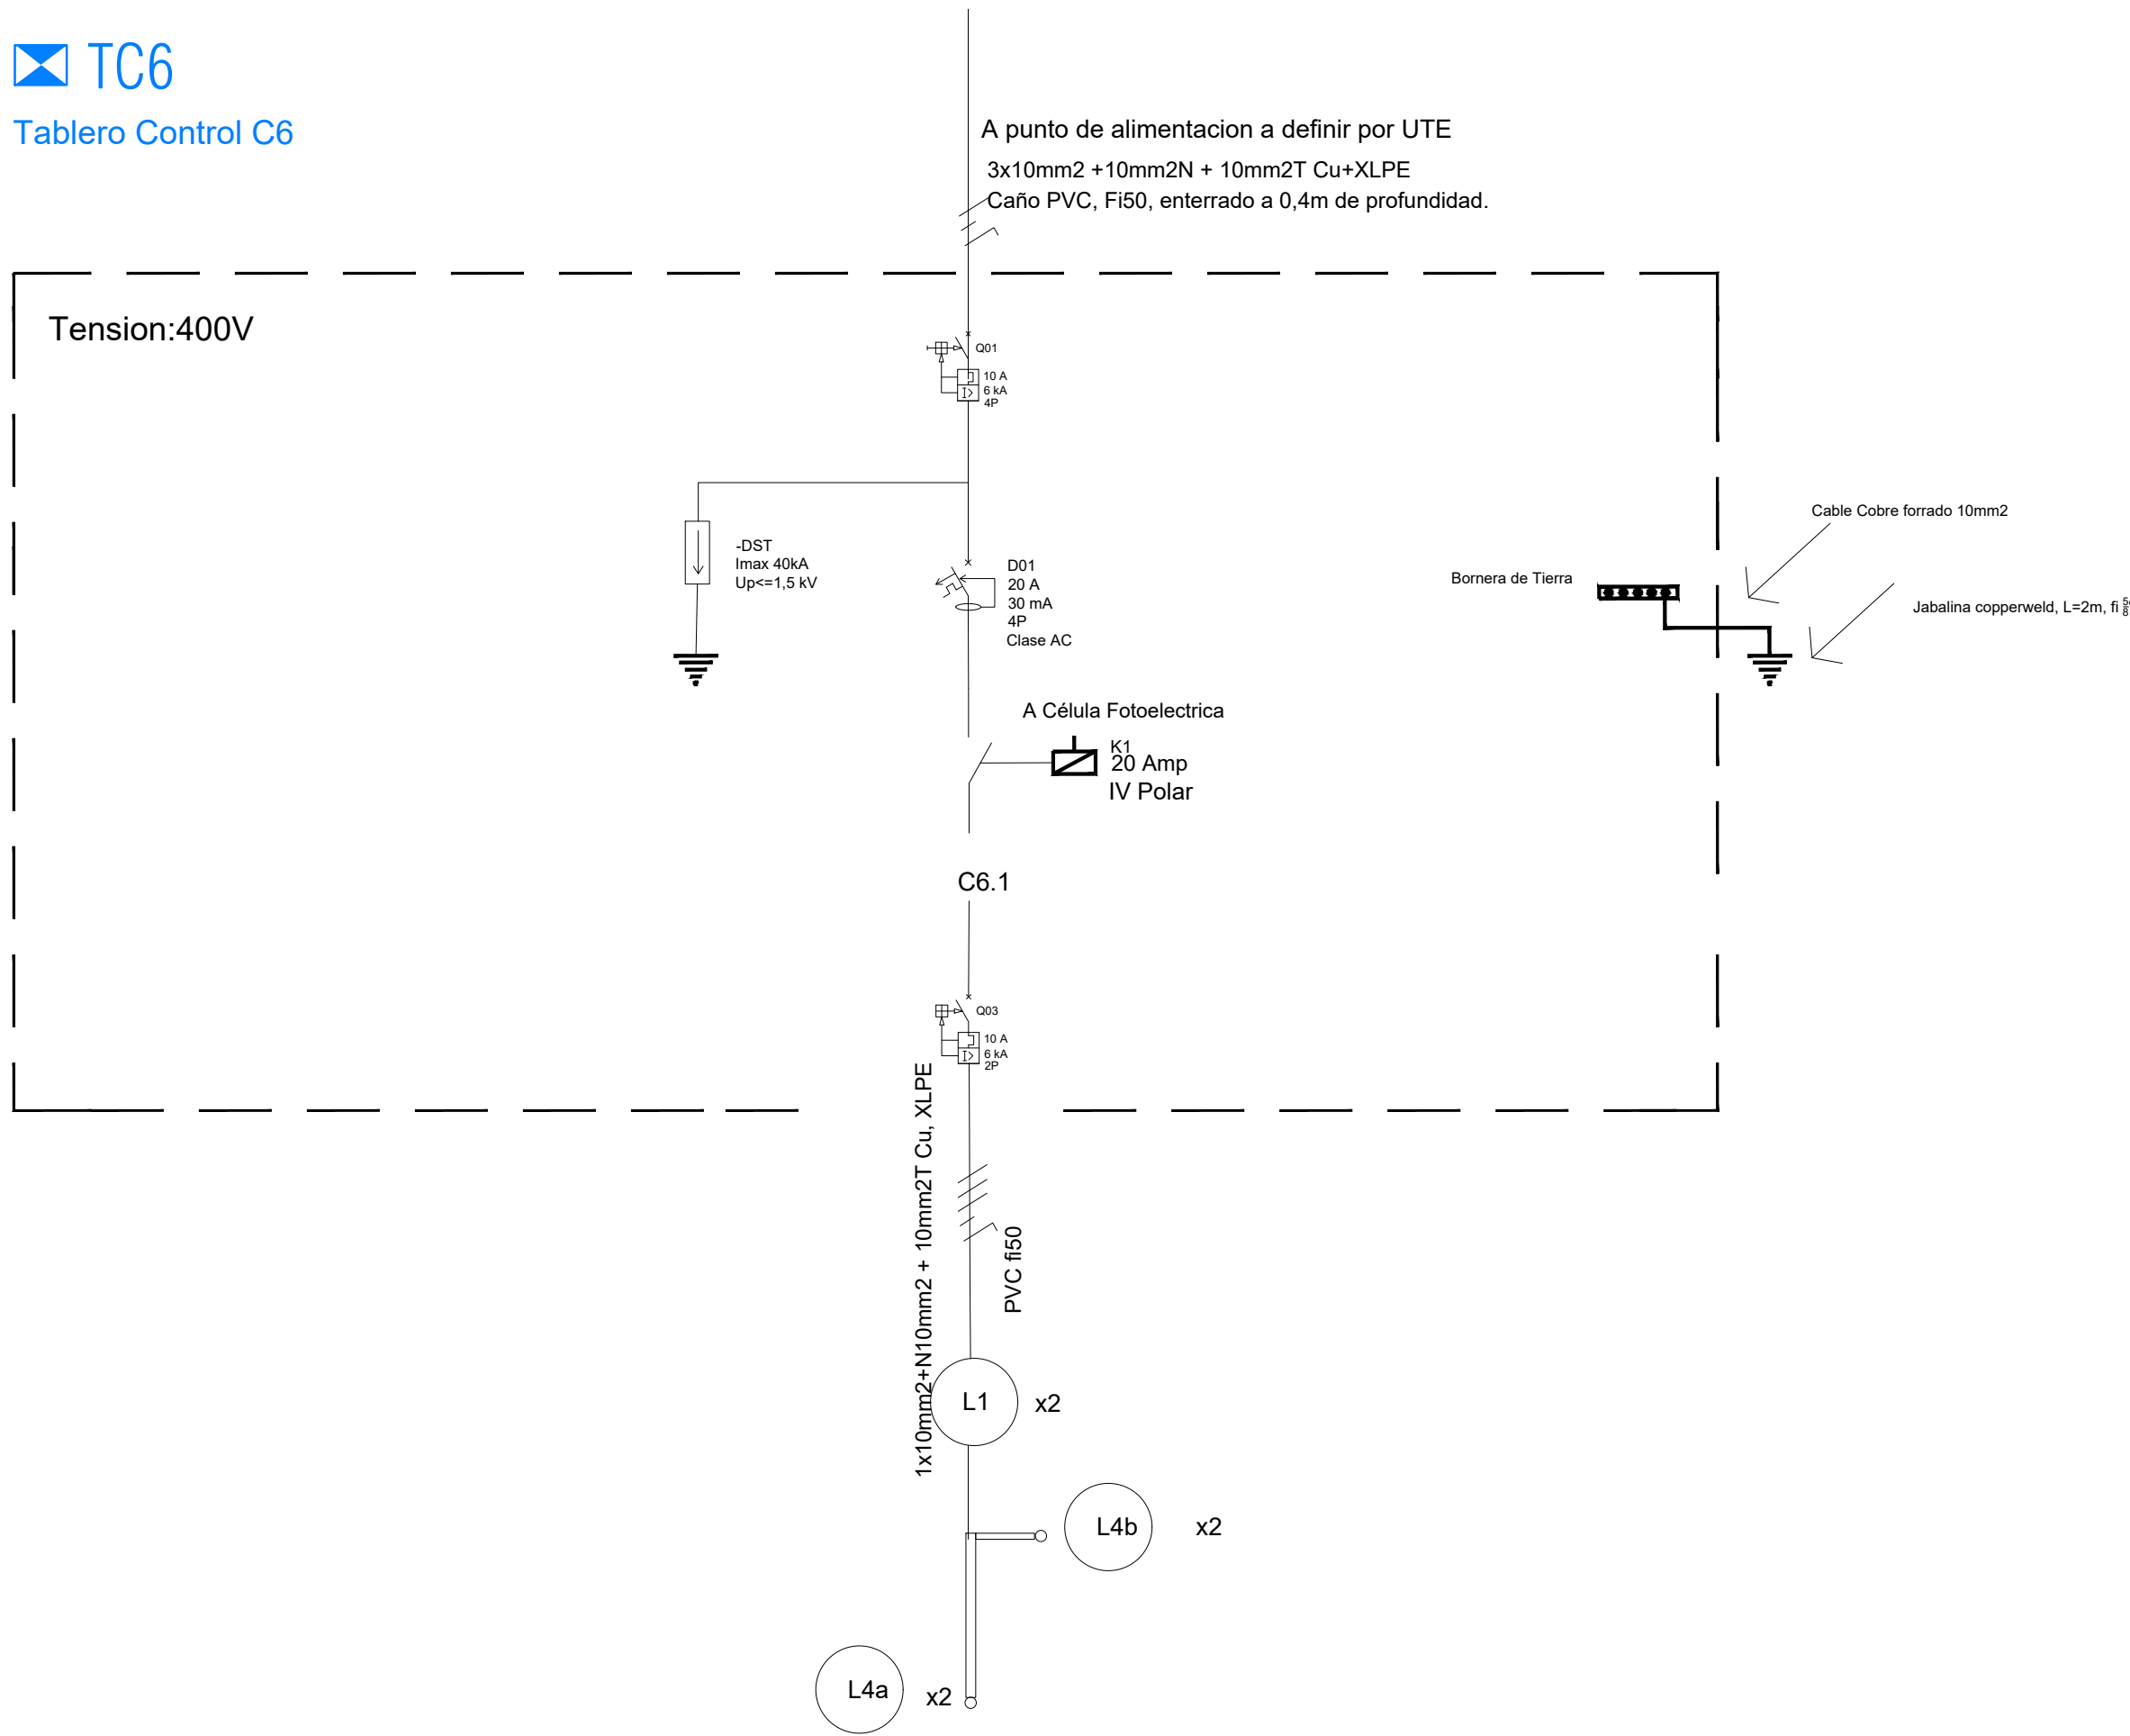


TC8





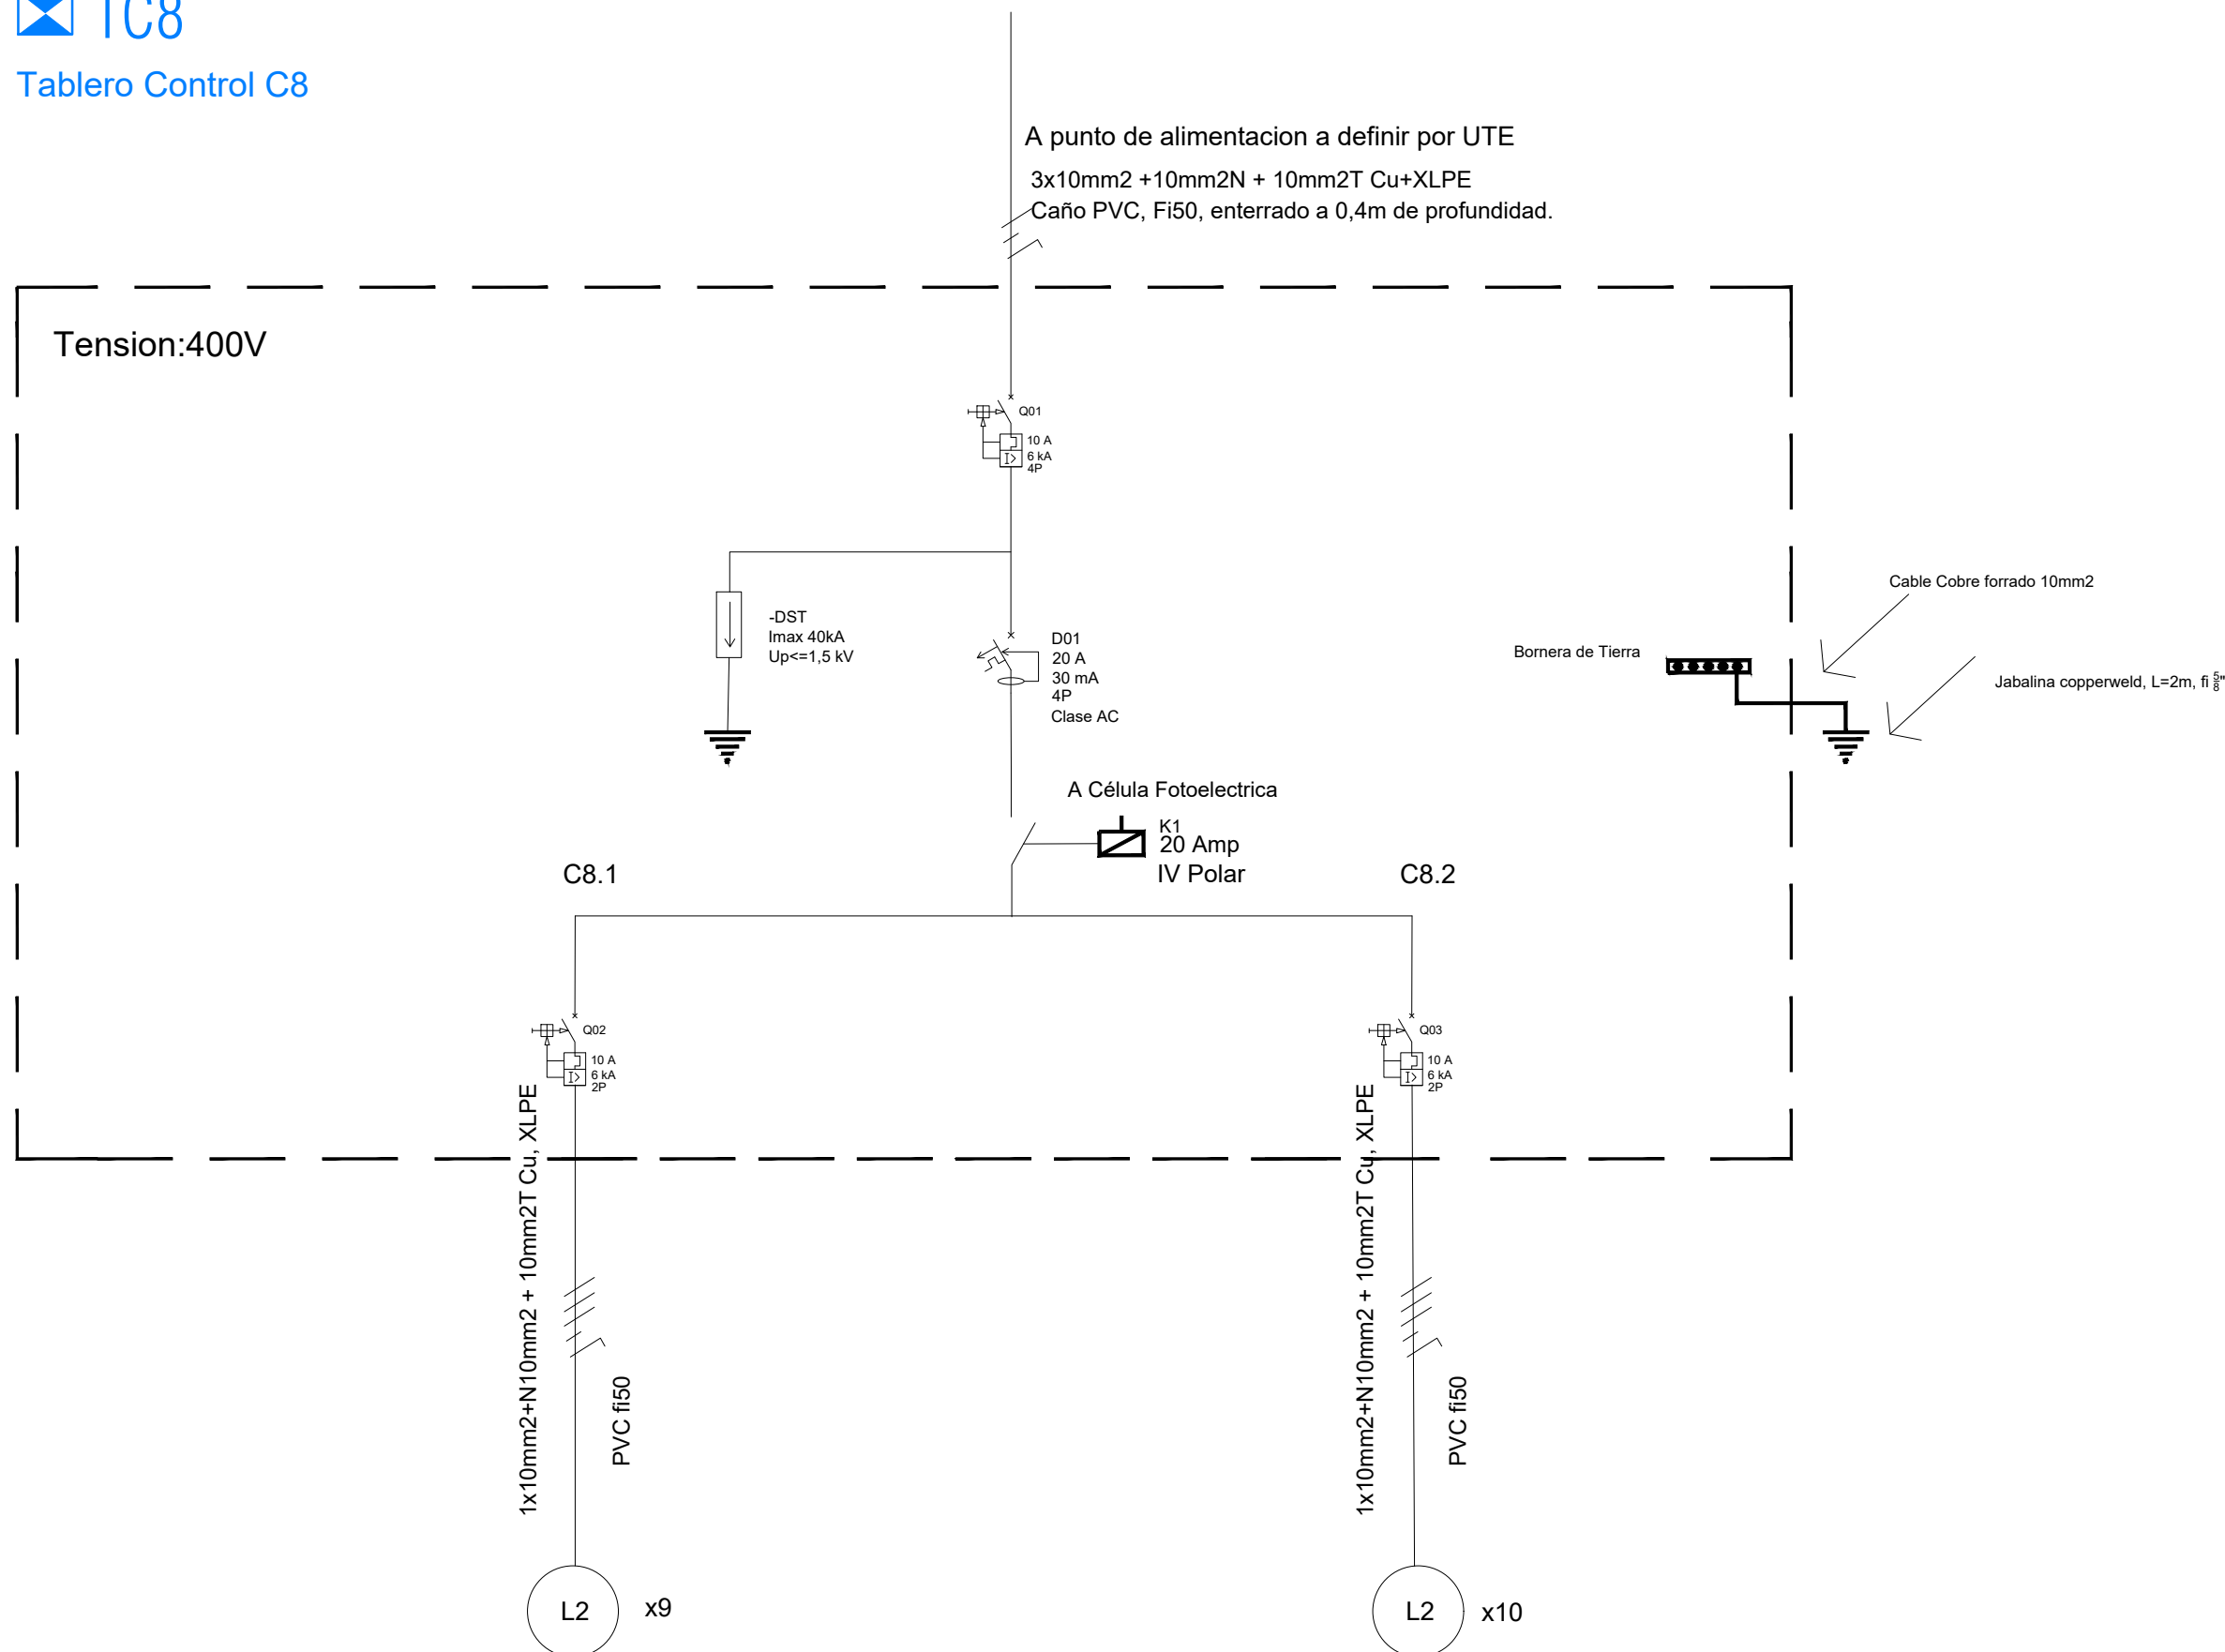



Tablero Control C8

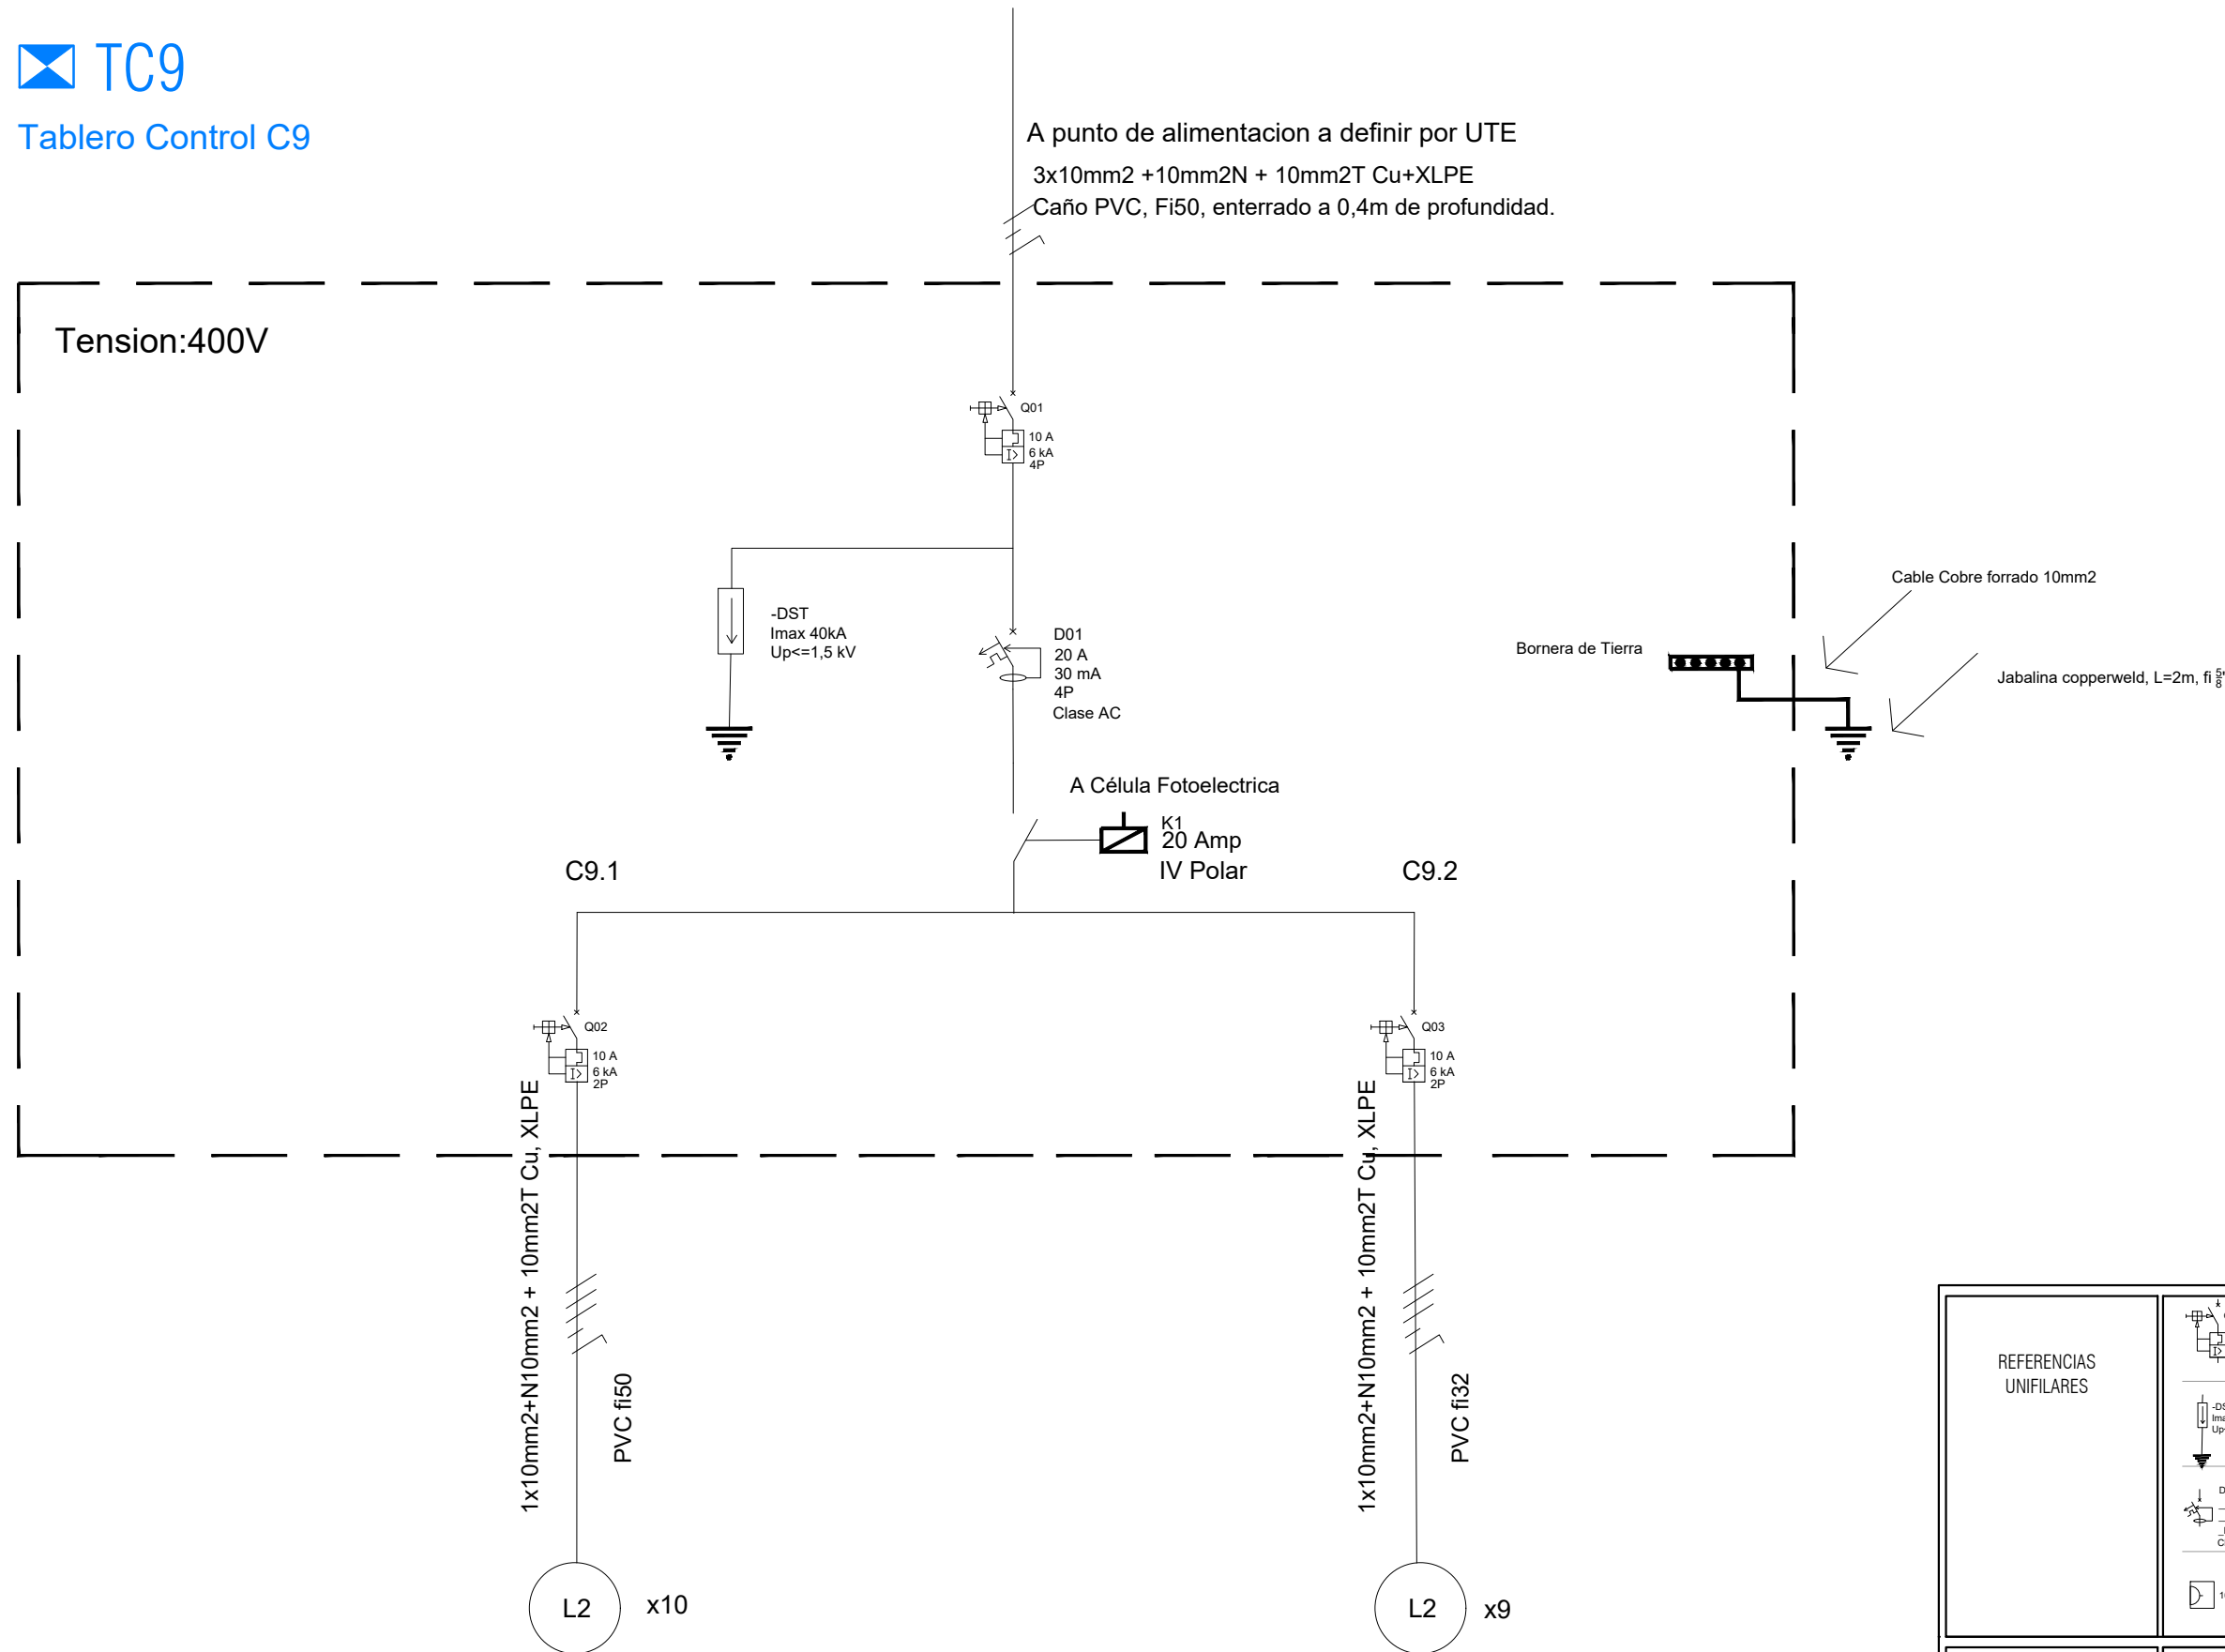

TC9

Tablero Control C9



REFERENCIAS UNIFILARES		INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO		CONTACTOR
		DESCARGADOR DE SOBRETENSION		ATERRAMIENTO TABLERO
		INTERRUPTOR DIFERENCIAL		BOMBA TRIFÁSICA
		TOMACORRIENTE INDUSTRIAL		QUINCHO MOTOR MAGNETOELÉCTRICO
NOTAS				
NOTA 1: LAS SECCIONES DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DESDE LA RED DE UTE SE DEBERÁN CORROBORAR UNA VEZ DEFINIDO POR UTE EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN				