



ANEP


CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

REFERENCIAS

AL1 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

OBRA: HOGAR CARUMBE
LOCALIDAD: CARUMBE
DEPARTAMENTO: SALTO
FECHA
1/2025

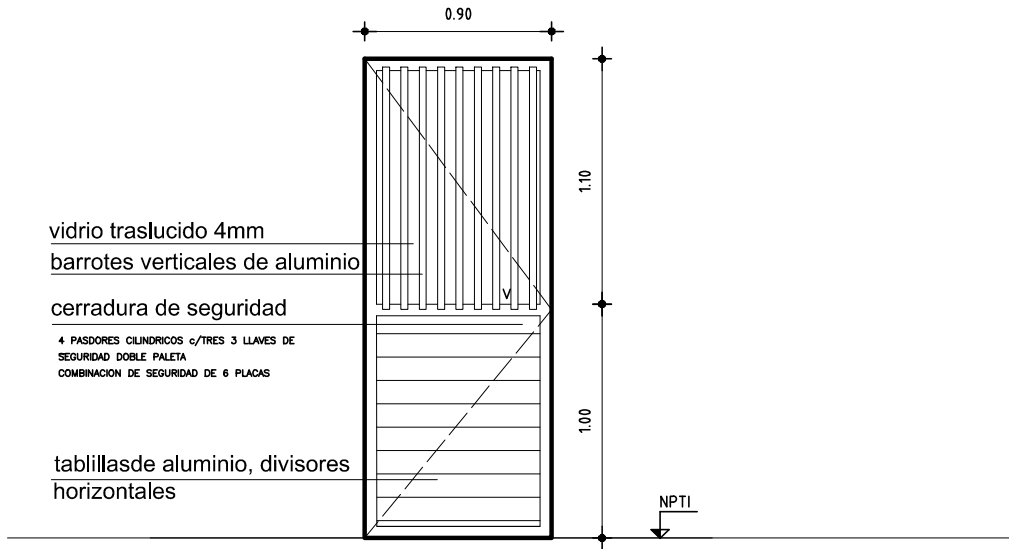

OBSERVACIONES

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, divisiones, partes abribles, sistema de abertura y cierre y den garantías de procedencia del material, y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la hermeticidad, que sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

SIN ESCALA

DETALLES LAMINA

TIPO	AL1	CANTIDAD	1	UBICACION	PASAJE ACCESO GALERIA
------	-----	----------	---	-----------	-----------------------

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
VIDRIOS	ESPESOR: 4mm TIPO: TRASLUCIDO COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES	

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.