ANEP

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
LICEO N°8
DEPARTAMENTO **RIVERA**

FECHA	ANEXO	HOJA
2024		L48

VISTA LATERAL

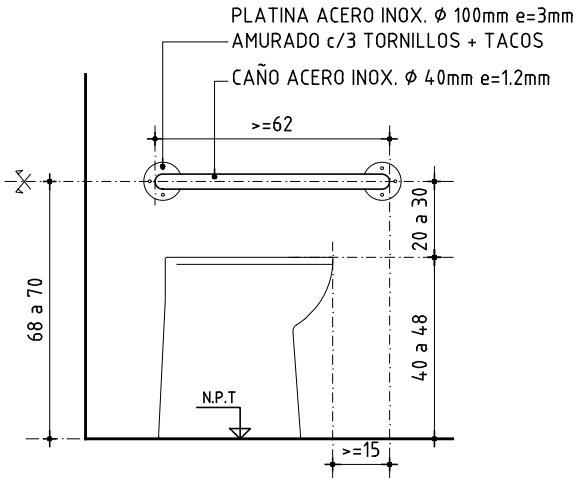

PLANTA

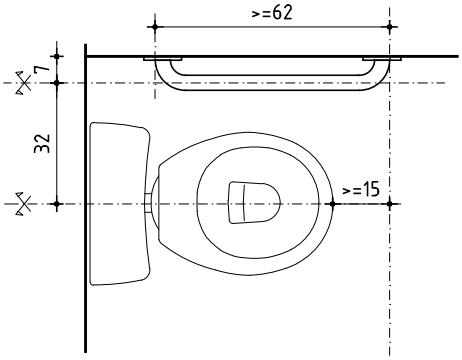

NOTA:
SE DEBERÁ COORDINAR CON INSTALACIÓN SANITARIA EL TIPO DE INODORO A COLOCAR PARA DEFINIR ALTURA DE COLOCACIÓN DE LA BARRA

BARRA FIJA

ESCALA 1/10	-

TIPO	Ai 10	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	LOCAL: N°10 – BAÑO ESPECIAL
				DER.	-		

ESTRUCTURA	ANCLAJE TIRAFONDOS DE ACERO INOX + TACOS PLASTICOS DE ϕ8mm	
	MATERIAL PLATINA CON 3 PERFORACIONES	SECCION PLATINA ϕ100x3mm – A. INOX AISI 304

COMPONENTES			
	DIVISIONES	MAT. –	
		–	SECCION –
	PANELES	MAT.	
		–	SECCION –
	PASAMANOS	MAT. TUBULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304	
		–	SECCION ϕ40mm espesor 1.2mm
	ACCESORIOS	–	
	HERRAJES	–	

TERMINACION	PULIDO
OBSERVACIONES	–